

AERO MASTER XP



REMAK

СОДЕРЖАНИЕ

Основная характеристика.....	2	Увлажнение.....	31
Правильный путь к сбережениям.....	2	XPJZ секция парового (изотермического) увлажнения.....	31
Основная характеристика.....	3	Рекуперация тепла.....	32
Конструкция и параметры.....	4	XPXR секция ротационного рекуператора.....	32
Конструкция и параметры.....	5	XPXQ секция пластинчатого рекуператора.....	33
Производительность и функции.....	6	ХРТП гликольные круги.....	34
Мощности установок AeroMaster XP.....	6	Шумоглушение.....	35
Функции.....	6	ХРРО секция шумоглушителя.....	35
Назначение установок.....	7	Смещение.....	36
В соответствии с местом монтажа.....	7	XPID/XPBD секция смещения.....	36
В соответствии с материалом поверхности.....	7	Аксессуары.....	37
Варианты материала поверхности.....	8	ХРТР (VO), XPQR (CHV/CHF) секция с крытыми приводами.....	37
Спецификация вариантов материала поверхности.....	8	ХРУО секция каплеуловителя.....	37
Варианты материала поверхности.....	9	ХРJP проходная секция.....	38
Монтаж установки.....	12	ХРJD секция диффузора.....	38
Монтаж.....	12	ХПРО опорная рама.....	38
Составление установки.....	12	ХРJS секция сервиса.....	39
Соединение секций.....	13	ХРК концевая панель.....	39
Подключение установки.....	13	VDV гибкая вставка.....	39
Исключительная вариабельность сторон подключения и доступа.....	13	Управление и регулирование.....	40
Построение установок.....	14	Комплексное решение.....	40
Способ составления отдельных секций.....	14	VCS.....	40
Преимущества блока секций.....	15	Частотные преобразователи.....	41
Компоновка.....	15	Устройства управления и датчики.....	41
Вентиляторы.....	16	ХРRJ секция для установки блока управления WebClima.....	42
ХРАР секция вентиляторная.....	16	ХРPF секция для размещения частотных преобразователей.....	43
ХРАА секция вентиляторная.....	17	Образцы секций.....	44
ХРАР секция вентиляторная.....	18	Примеры установок.....	45
ХРZA резервные электродвигатели.....	19	Габариты установок.....	47
Фильтры.....	20	Наружное исполнение установок.....	48
Разделение фильтров по классам, параметры фильтров		Возащищенные установки AeroMaster XP (ATEX).....	50
и наглядные примеры их применения.....	20	Плотность корпуса установок L1.....	51
ХРХV секция фильтра.....	21	Комплексное решение.....	52
ХРНО секция фильтра.....	22	Легкий доступ к предложению.....	53
ХРНТ секция фильтра.....	23	I-d диаграмма Молье.....	54
ХРНУ секция фильтра.....	24		
Обогрев.....	25		
ХРТV секция водного обогрева.....	25		
ХРТЕ секция электрического обогрева.....	26		
ХРТG секция газово обогрева.....	27		
Охлаждение.....	28		
Интегрированное охлаждение.....	28		
ХРУО секция охладителя.....	30		

ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

AERO MASTER XP

ПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ К СБЕРЕЖЕНИЯМ

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Центральные кондиционеры AeroMaster XP предназначены для комфортной вентиляции и кондиционирования как помещений со стандартными условиями, так и чистых помещений. Установки AeroMaster XP относятся к высшему классу в категории оборудования с расходом воздуха до 28.000 м³/h.



ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ ЗА AEROMASTER XP

Качество установок AeroMaster XP оценивают не только наши удовлетворенные заказчики. Специалисты по вентоборудованию оценили на выставке Aqua-Therm в Праге установки AeroMaster XP как самолучшее изделие в категории центральных кондиционеров.



ВЕНТИЛЯТОР СО СВОБОДНЫМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ

Использование вентилятора со свободным рабочим колесом приносит ряд преимуществ как при подборе и поставке установки, так и при ее эксплуатации.

- более низкая цена вентилятора
- более низкая длина установки
- стандартная регуляция частотным преобразователем
- более низкая потеря давления
- к. п. д. до 85 % (более низкие эксплуатационные расходы)
- эксплуатация, не требующая обслуживания (нет необходимости в замене ремней)
- более чистые условия (экономия на фильтре)
- тихая работа
- простота очистки



ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

В отличие от сравнимых установок, корпус изолирован при помощи минеральной ваты с удельной массой 110 kg/m³, что обеспечивает превосходную теплоизоляцию корпуса (класс T3 согласно EN1886). Вместе с превосходным конструкторским решением соединения панелей это также снижает теплопотери в установке.



ЭКОНОМИЧНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

Установки могут комплектоваться водяным или прямым охлаждением. Прямые испарители, в зависимости от требований по производительности могут быть одно- или двух-контурными.



РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛА

Величина к. п. д. 85 % обеспечивает быстрый возврат капиталовложений, более того, гарантирует многолетнюю экономию при эксплуатации.



КАСКАДНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ

Электрические обогреватели с постепенным включением мощности снижают энергоемкость при эксплуатации.

КОНСТРУКЦИЯ И ПАРАМЕТРЫ

Установки AeroMaster XP характеризуются оригинальной безрамной конструкцией, благодаря которой достигают максимальных параметров в соответствии с европейской нормой EN 1886.

МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ D2 (M)

НЕПЛОТНОСТЬ КОРПУСА L2 (M), по выбору L1(M)

НЕПЛОТНОСТЬ МЕЖДУ ФИЛЬТРОМ И РАМОЙ < 0,5% (F9)

ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ T3

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОВЫХ МОСТИКОВ ТВ3

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА от -40 до +40°C

ШУМОПОГЛОЩЕНИЕ КОРПУСА (dB / Октавный диапазон)
16,1/125, 19,1/250 Hz, 27,0/500 Hz, 29,7/1 кГц,
30,2/2 кГц, 29,3/4 кГц, 33,2/8 кГц



ОРИГИНАЛЬНАЯ БЕЗРАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Установка монтируется из специальных внутренних перегородок и многослойных панелей, взаимное соединение которых обеспечивает превосходные параметры. Такая конструкция придает установке исключительную жесткость и способствует улучшению тепловых, пожарных и акустических параметров.



ПРОДУМАННЫЕ ЖЕСТКИЕ ПАНЕЛИ ТИПА СЭНДВИЧ


Панель состоит из 50 мм слоя негорючей минеральной ваты с удельной массой 110 kg/m³, уложенной между внутренней внешней стенками. Толщина внутреннего и внешнего листа 1 мм.



ЛАБИРИНТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ

Взаимное соединение панелей и несущих элементов создает совершенно чистые внутренние поверхности установки. Таким образом, установка уже в стандартном исполнении удовлетворяет гигиеническим нормам. Отсутствие порогов способствует легкой очистке.

КОНСТРУКЦИЯ И ПАРАМЕТРЫ

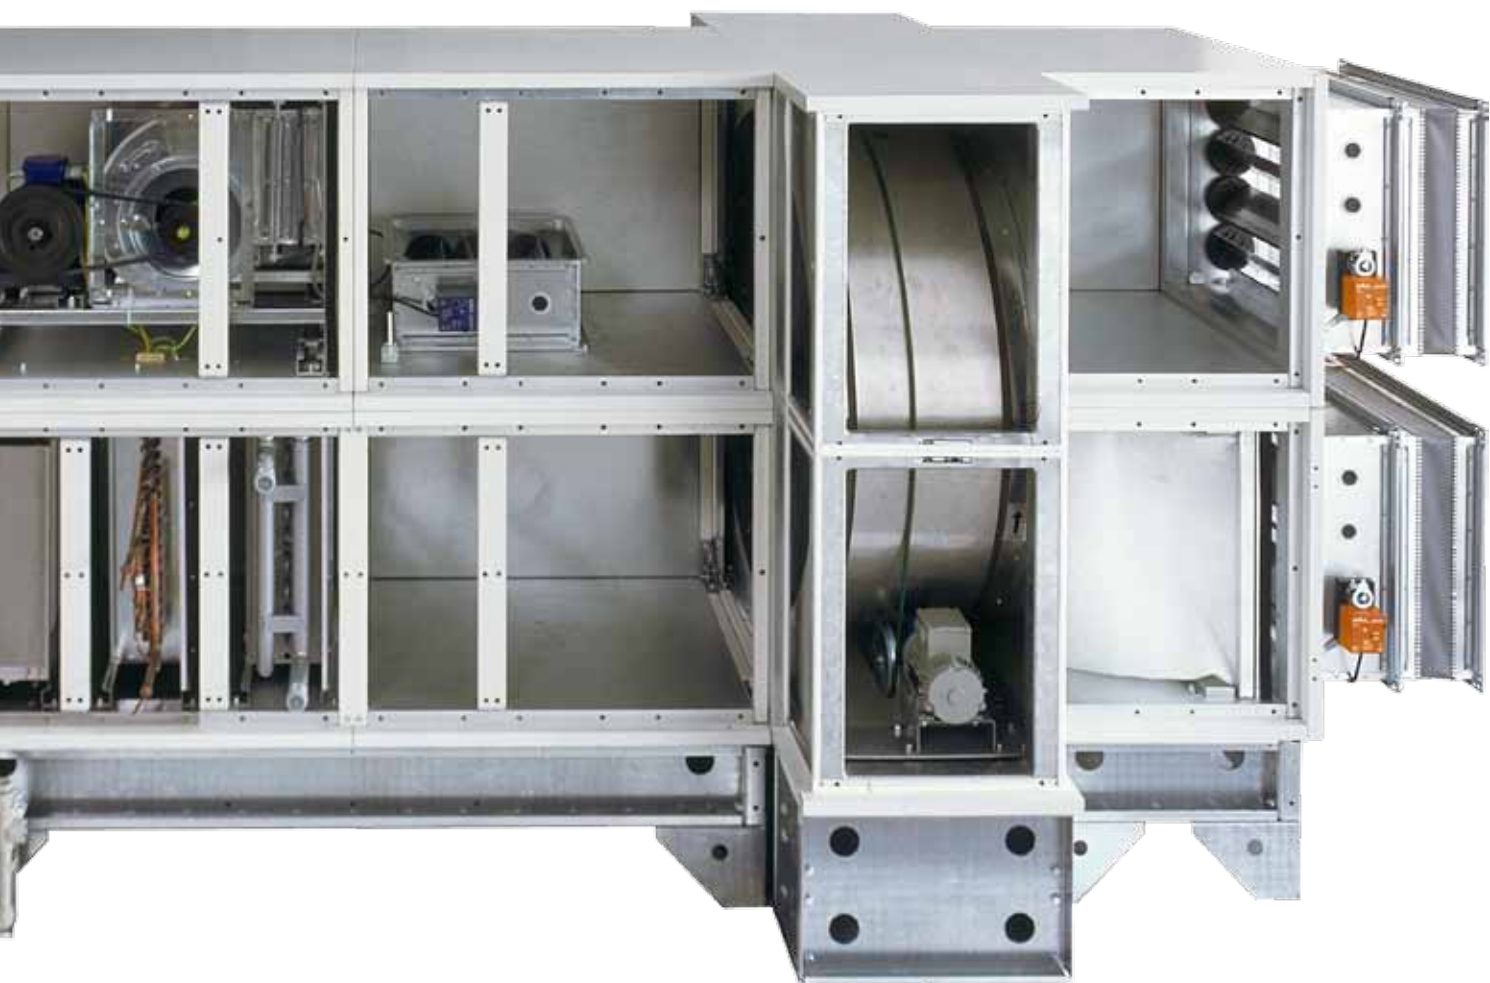

ЛЕГКИЙ ДОСТУП К МЕСТАМ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Обеспечивается достаточно большими сервисными дверками в местах сервиса. Эффективная система замыкания позволяет очень легко закрывать сервисные дверки.



ПОДГОТОВЛЕННАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА

Все электрооборудование установки имеет соединительные клеммницы на корпусе установки, что облегчает и удешевляет монтаж установки.



ПРАКТИЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Установку можно оснастить рядом элементов, облегчающих ее монтаж и улучшающих комфорт в обслуживании.

- внутреннее соединение секций
- ножки, регулируемые по высоте
- смотровое окошко
- система для отвода конденсата
- замки на сервисных дверках
- внутреннее освещение




ЛЕГКИЙ ДЕМОНТАЖ ВНУТРЕННИХ ЭЛЕМЕНТОВ (ВСТРОЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ)

Позволяет осуществлять тщательную очистку и является идеальным для чистых помещений: операционных залов, фармацевтических фирм, в электротехнической промышленности и т. д.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ФУНКЦИИ

МОЩНОСТИ УСТАНОВОК AEROMASTER XP

Энергоемкость установок AeroMaster XP с учетом скорости течения воздуха

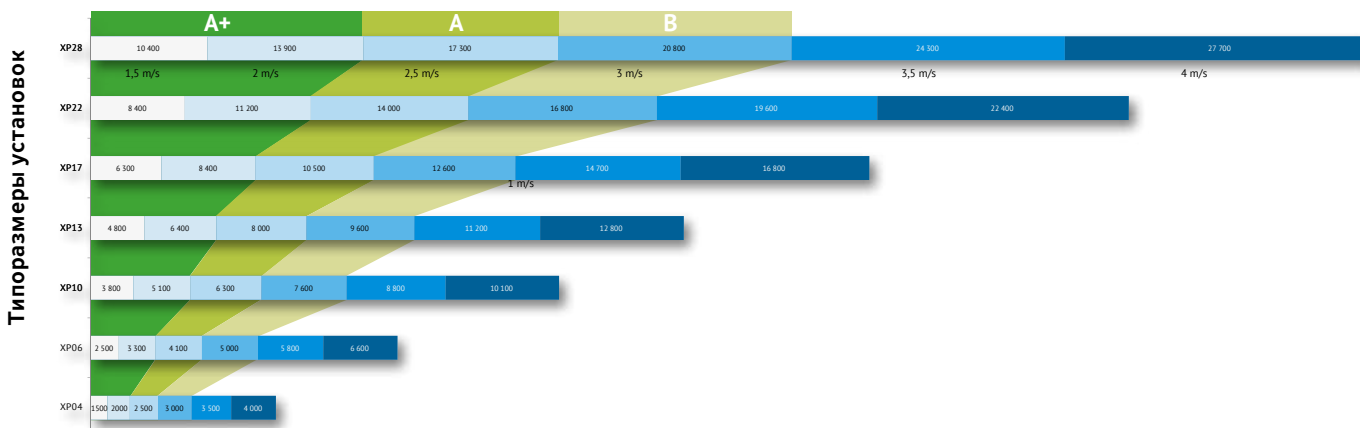

ФУНКЦИИ

Основные функции установок AeroMaster XP				
Функции		Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3
	Вентиляторы	со свободным рабочим колесом	в спиральном корпусе	
	Обогрев	водяной	электрический	газовый
	Охлаждение	прямое	водяное	интегрированное
	Обратное получение тепла	пластинчатый рекуператор	ротационный рекуператор	гликолевый контур
	Увлажнение	паровое	адиабатическое	
	Смешение	стандартная смес. камера	интегрированное смешение в секции ПЛ (пласт. рекуператор)	
	Фильтр	пылевой EU3 – EU9	жировой	с активным углем
	Шумоподавление	кулисные шумоглушители		

В СООТВЕТСТВИИ С МЕСТОМ МОНТАЖА

Установки предназначены для внутреннего и внешнего использования в нормальной среде.

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ - ВНУТРЕННЯЯ ИНСТАЛЯЦИЯ

Стандартное исполнение

- Универсальное использование
- Экономичность
- Превосходные параметры



СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ, СОБЛЮДАЮЩЕЕ ТРЕБОВАНИЯ ГИГИЕНЫ

Использование для инсталляции с повышенными требованиями по чистоте

Благодаря выбору материалов для внутреннего корпуса кондиционерной установки и комбинаций их параметров можно собрать агрегат AeroMaster XP, выполняющий требования гигиены. Благодаря этому агрегаты можно применять в условиях с повышенными требованиями по чистоте.

- Совершенно чистая внутренняя поверхность
- Легко снимаемые и очищаемые каплеуловители
- Нержавеющие ванны для отвода конденсата
- Гигиенический сертификат
- Высокая герметичность



СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОСНАСТКОЙ - ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ


Благодаря выбору материалов для внешнего и внутреннего корпуса кондиционерной установки и дополнительной оснастки (навес и т.п.) можно собрать агрегат AeroMaster XP в исполнении для наружной установки.

- Покрытие RAL9002
- Защитная крыша
- Наружное противодождевые жалюзи
- Специальная замазка
- Внутреннее размещение регулирующих заслонок
- Охранный лист на раме
- Крытые приводы



В СООТВЕТСТВИИ С МАТЕРИАЛОМ ВНУТРЕННЕЙ И НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ


Материал исполнения внутренней и внешней части установки можно выбирать в разном исполнении а также в комбинации.

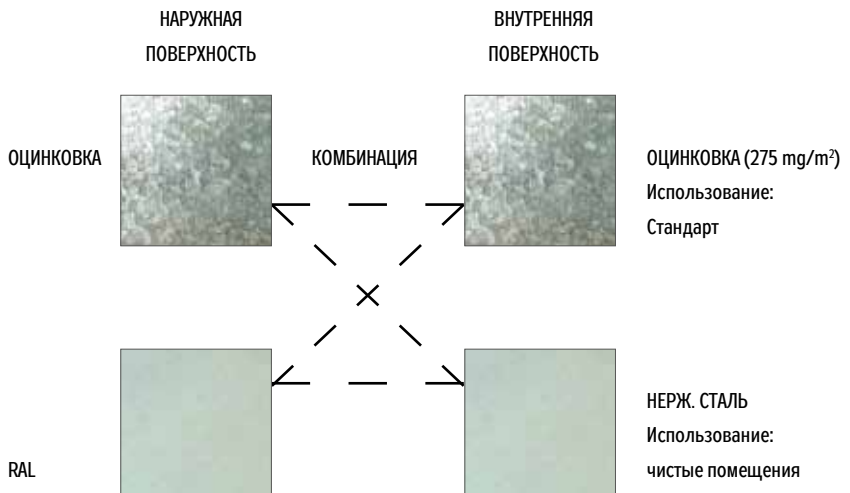

ВАРИАНТЫ МАТЕРИАЛА ПОВЕРХНОСТИ

СПЕЦИФИКАЦИЯ ВАРИАНТОВ МАТЕРИАЛА ПОВЕРХНОСТИ


см. выбор общих свойств компонентов в программе расчета AeroCAD: (пример - секции вентилятора)

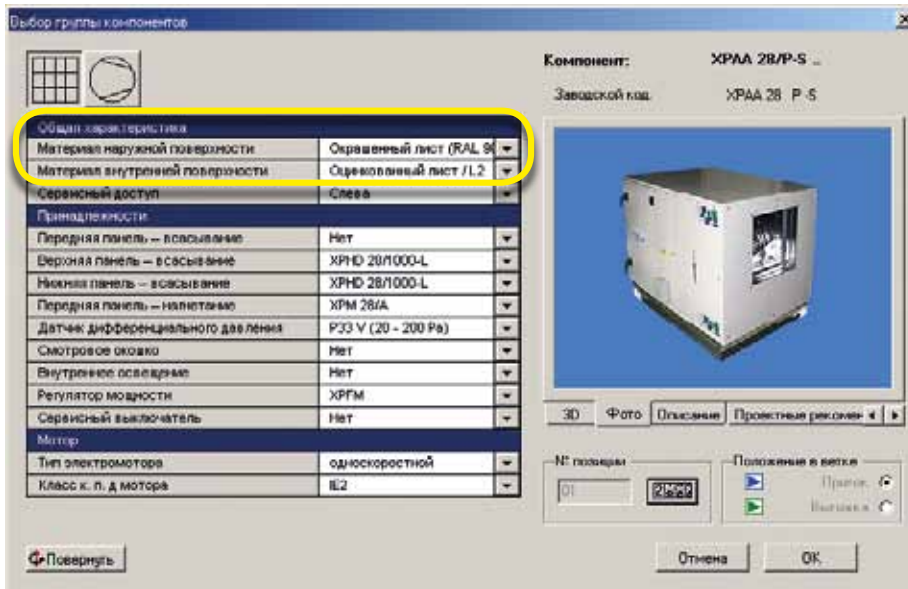

1. МАТЕРИАЛ ВНЕШНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ КОРПУСА

Виды поверхностной обработки листов наружной стены панелей


- оцинкованный стальной лист в исполнении горячая оцинковка согласно EN 10 346 Z275 g/m², устойчивость к коррозии для окружающей среды C2 в соответствии с EN ISO 14713
- оцинкованный стальной лист в исполнении горячая оцинковка согласно EN 10 346 Z275 g/m² + печной лак 25 м, оттенок RAL 9002 EN 10169 (устойчивость к коррозии RC3) устойчивость к коррозии для окружающей среды C3 в соответствии с EN ISO 14713

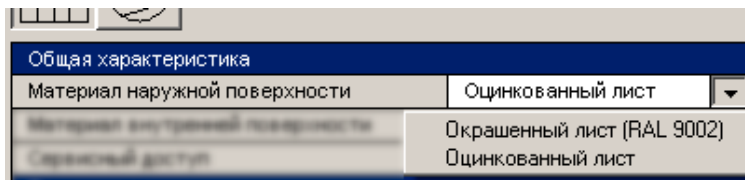

2. МАТЕРИАЛ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ КОРПУСА (СЕКЦИИ) / ПЛОТНОСТЬ

Виды поверхностной обработки листов внутренней стены панелей

- оцинкованный стальной лист в исполнении горячая оцинковка согласно EN 10 346 Z275 g/m², устойчивость к коррозии для окружающей среды C2 в соответствии с EN ISO 14713
- нержавеющая листовая сталь AISI 304; X5CrNi18-10 ISO для гигиенического (и гастрономического) применения
- спецификация исполнения вентустановки с точки зрения класса плотности в соответствии с EN 1886 (L2 или L1)

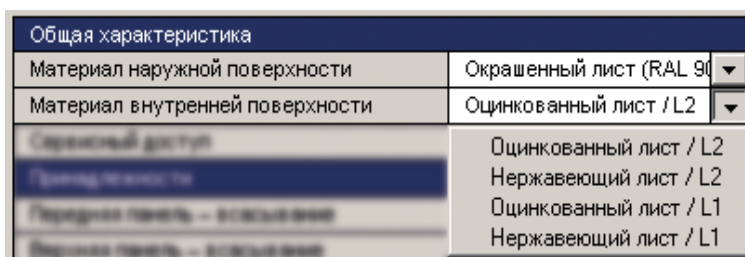

Для корпуса подлежащего агрессивному воздействию окружающей среды или перемещаемого воздуха прежде всего для классов C4/C5, устойчивость к коррозии в соответствии с EN ISO 14713 необходимо использовать материалы с высшим классом устойчивости к коррозии (по требованию, см. ниже).

ВАРИАНТЫ МАТЕРИАЛА ПОВЕРХНОСТИ

В СЛУЧАЕ ПОТРЕБНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРПУСА С ВЫСШЕЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ К КОРРОЗИИ

необходимо сделать запрос у производителя / дистрибьютора – со спецификацией требуемого исполнения.

Можно поставить следующее исполнение:

Внешний корпус:

- стальной лист в исполнении печной лак – оцинкованный стальной лист в исполнении горячая оцинковка согласно EN 10 346 Z275 g/m₂ + печной лак 60 м (наружная сторона), оттенок RAL 9002, устойчивость к коррозии для окружающей среды C4 в соответствии с EN ISO 14713

Внутренний корпус:

- стальной лист в исполнении печной лак – оцинкованный стальной лист в исполнении горячая оцинковка согласно EN 10 346 Z275 g/m₂ + печной лак 60 м (наружная сторона), оттенок RAL 9002, устойчивость к коррозии для окружающей среды C4 в соответствии с EN ISO 14713
- нержавеющая листовая сталь AISI 316L; X2CrNiMo17-12-2 ISO для прибрежной окружающей среды и воздуха с добавлением хлора (бассейны).

МАТЕРИАЛ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ КОРПУСА (СЛЕДУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ)

КОМПОНЕНТ	Часть	СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ *	НЕРЖАВЕЮЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ **
Части внутреннего корпуса (соединит. и силовые элементы)	вертикальные полосы – профили	50x25x2 EN 10 219-2 горячая оцинковка согласно EN 10 346 Z275 g/m ² + печной лак 60 м, оттенок RAL 9002	
	горизонтальные полосы	оцинкованный стальной лист горячая оцинковка согласно EN 10 346 Z275 g/m ²	нержавеющая сталь AISI 304 X5CrNi18-10 ISO для гигиенического (и гастрономического) применения
	профили соединительной рамы	25 x 25 x 2 EN 10 219-2 горячая оцинковка согласно EN 10 346 Z275 g/m ² + печной лак 60 м, оттенок RAL 9002	
	роговые профили соединительной рамы	оцинкованный стальной лист горячая оцинковка согласно EN 10 346 Z275 g/m ²	оцинкованный стальной лист горячая оцинковка согласно EN 10 346 Z275 g/m ² + печной лак 60 м, оттенок RAL 9002
	угловые профили для фиксации полос	оцинкованный стальной лист горячая оцинковка согласно EN 10 346 Z275 g/m ²	оцинкованный стальной лист горячая оцинковка согласно EN 10 346 Z275 g/m ² + печной лак 60 м, оттенок RAL 9002
	соединит. материал	оцинкованный	нержавеющая

* устойчивость к коррозии для окружающей среды C2 согласно EN ISO 14713

** гигиеническое применение

3. ВСТРОЕННЫЕ ОБОРУДОВАНИЯ И ВНУТРЕННИЕ ЧАСТИ УСТАНОВКИ (КРОМЕ КОРПУСА СЕКЦИЙ)

Встроенные оборудования во всех ниже указанных альтернативах поверхностной обработки стен корпуса всегда того же самого исполнения – стандартного, т.е. оцинковка.

Это действует, независимо от спецификации кодов встроенных оборудования!

Секция/компонент/часть	СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ*	
Вентиляторный блок с ременным приводом	вентилятор - корпус	оцинкованная сталь
	RDH вентилятор – рабочее колесо	сталь, покрытие лаком RAL 7030
	ADH вентилятор – рабочее колесо	оцинкованная сталь
	вентилятор - вал	сталь – защитный лак
	электродвигатель – корпус	покрытие лаком RAL 5010 (7030)
	электродвигатель - вал	сталь – защитный лак
	ременный шкив	чугун (втулка – сталь)
	сани натяжки	оцинкованная сталь
	корпус ремня	оцинкованная сталь
	вставные части листовая сталь	оцинкованная сталь
	виброгасители	резина / сталь – оцинковка

* поверхностная обработка оцинкованной стали: горячая оцинковка согласно EN 10 346 Z275 g/m²; устойчивость к коррозии для окружающей среды C2 в соответствии с EN ISO 14713

ВАРИАНТЫ МАТЕРИАЛА ПОВЕРХНОСТИ

2. ВСТРОЕННЫЕ ОБОРУДОВАНИЯ И ВНУТРЕННИЕ ЧАСТИ УСТАНОВКИ (КРОМЕ КОРПУСА СЕКЦИЙ) - ПРОДОЛЖЕНИЕ

Секция/компонент/часть		Стандартное исполнение *
Вентиляторный блок со свободным рабочим колесом	вентилятор – рабочее колесо	сталь, покрытие лаком RAL 2002 (втулка – сталь)
	электродвигатель – корпус	покрытие лаком RAL 5010 (7030)
	электродвигатель – вал	сталь – защитный лак
	кожух вентилятора	оцинкованная сталь
	вставные части, лист.сталь	оцинкованная сталь
	виброгасители	резина / сталь – оцинковка
Блок диффузора	вставные части, лист.сталь	оцинкованная сталь
Разделяющая панель	вставные части, лист.сталь	оцинкованная сталь
Пластинчатый рекуператор	вставка рекуператора	Al пластины, рама - оцинкованная сталь
	вставные части, лист.сталь	оцинкованная сталь
Ротационный рекуператор	колесо рекуператора	алюминиевая (Al) фольга
	промывная камера	оцинкованная сталь
	рама рекуператора	оцинкованная сталь
	внутренний корпус (панели)	оцинкованная сталь
	крепление электродвигателя	оцинкованная сталь
	электродвигатель – корпус	покрытие лаком RAL 5010 (7030)
	электродвигатель – вал	сталь – защитный лак
Теплообменники VO, CHV, CHF	коллекторы VO/CHV	сталь, покрытие лаком
	коллекторы CHF	медь
	корпус	оцинкованная сталь
	пластины	алюминиевая (Al) фольга
	трубки	медь
Каплеуловитель	корпус	листовая нержавейка, мат. 17 241
	пластины	пластик – полипропилен PPTV +80 °C
Электрический обогреватель	корпус	оцинкованная сталь
	нагревательные стержни	нержавеющая сталь
	электропроводка	пластик, медь, алюминий, латунь
Секция карманного фильтра	рама фильтрующей вставки	пластик (оцинкованная сталь)
	фильтрующий материал	синтетическое волокно
	элементы блока	оцинкованная сталь
Секция жирового фильтра	фильтрующая вставка	алюминий (ALU)
	ванна фильтра	нержавеющая сталь
	элементы блока	оцинкованная сталь
Секция кассетного фильтра	рама фильтрующей вставки	оцинкованная сталь + алюминий (ALU) трубки
	фильтрующий материал	синтетическое волокно
	элементы блока	оцинкованная сталь
Секция фильтра – активированный уголь	рама фильтра	оцинкованная сталь
	гильзы	листовой металл с полимерным покрытием
	элементы блока	оцинкованная сталь
Секция фильтра – компактный	фильтрующая вставка	пластик
	элементы блока	оцинкованная сталь
Кулисный шумоглушитель	рама кулис	оцинкованная сталь
	заполнитель	минеральная вата
	закрывающая ткань	нетканый склотекстиль

* поверхностная обработка оцинкованной стали: горячая оцинковка согл. EN 10 346 Z275 g/m²; устойчивость к коррозии для окружающей среды C2 в соответствии с EN ISO 14713

ВАРИАНТЫ МАТЕРИАЛА ПОВЕРХНОСТИ

В случае потребности другой поверхностной обработки секций необходимо сделать запрос у производителя / дистрибьютора – со спецификацией требуемого исполнения. На основе спецификации можно предложить материал поверхности секций, напр.:

Теплообменники (VO, CHV, CHF)

- Пластины оснащены эпоксидным покрытием
- Окрашенная или нержавеющая стальная рам
- Медные коллекторы (VO, CHV)
- Монтажные шины (детали из листового металла) нержавеющая или оцинкованная сталь + печной лак 60 м

Рекуператоры

- Пластины пластинчатого рекуператора или ротор ротационного рекуператора оснащены эпоксидным покрытием
- Окрашенная или нержавеющая стальная рама

Каплеуловитель

- Нержавеющий материал AISI 316L; X2CrNiMo17-12-2 ISO

Электрический нагреватель

- Окрашенная или нержавеющая стальная рама нагревателя (стандартно нержавеющие стержни)
- Монтажные шины (детали из листового металла) нержавеющая или оцинкованная сталь + печной лак 60 м

Секции фильтра

- Монтажные рамы (детали из листового металла) нержавеющая или оцинкованная сталь + печной лак 60 м

Кулисный шумоглушитель

- Окрашенная или нержавеющая стальная рама кулис

Вентиляторные блоки

- Рабочее колесо вентилятора в соответствии с техническими возможностями поставщика
- Электродвигатель соответствующий требованиям спецификации
- Элементы блока нержавеющая или оцинкованная сталь + печной лак 60 м

В случае требования нержавеющих элементов будет учитываться применение нержавеющей материала AISI 304; X5CrNi18-10 ISO или AISI 316L; X2CrNiMo17-12-2 ISO. Более подробная спецификация частей отдельных блоков будет являться составной частью предложения, соответствующего типу блока, включая его принадлежности.

4. ОТДЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ВЕНТУСТАНОВКИ

Секция/компонент/часть	Исполнение
Опорная рама (XPRO)	оцинкованная сталь, горячая оцинковка согласно EN 10 346 Z275 g/m ²

Устойчивость к коррозии для окружающей среды C2 согласно EN ISO 14713..

Секция/компонент/часть	Исполнение *	
Пластинчатые клапаны/байпас	корпус	оцинкованная сталь
	фланцы	стальной профиль оцинкованный
	пластины	профиль(ALU) алюминий
	уплотнение	резина EPDM
	зубчатая передача	материал пластик PA6 + стекловолокно
	вал – четырехгранник	оцинкованная сталь
Гибкая вставка	фланцы	стальной профиль оцинкованный
	корпус	оцинкованная сталь + полиэфир / PVC +80 °C

* поверхностная обработка оцинкованной стали: горячая оцинковка согласно EN 10 346 Z275 g/m²; устойчивость к коррозии для окружающей среды C2 в соответствии с EN ISO 14713

В случае потребности другой поверхностной обработки секций необходимо сделать запрос у производителя / дистрибьютора (со спецификацией требуемого исполнения, напр.):

Пластинчатые клапаны

- Корпус + нержавеющие фланцы
- Корпус + алюминиевые пластины
- Корпус + алюминиевые пластины с высшей устойчивостью к коррозии

Гибкая вставка

- Корпус + нержавеющие фланцы

Прим. Другие аксессуары для наружного исполнения - см. данный раздел каталога.

МОНТАЖ УСТАНОВКИ


МОНТАЖ



Установка поставляется комплектно, включая все уплотнительные и соединительные элементы.

СОСТАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ

Составление установки осуществляется согласно позиционным номерам. Данные номера указаны в распечатке, которая является составной частью поставки, а также на заводских щитках..

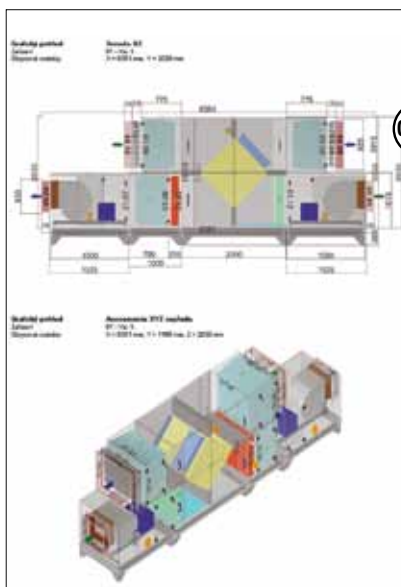

04.25

04.25



REMAK PGT MF 01 CE
 REMAK a.s., Záběhová 2601, CZ-756 61 Ruznov pod Radhoštěm, http://www.remak.cz

04.25 Сер заказа P0000080/00009334/3
 Номер заказа 04.25
 На позиции 04.25
 Дата изготовления 06.03.21

04.25 Тип изделия AeroMaster XP
 Секция обогреватели XPTP 135
 Заводской код XPTP6137
 Объем 1 66000
 Масса (+10%) 150 kg
 Приток 7935
 Номинальный расход воздуха 108.4 m³/h
Водяной обогреватель XPR
 Заводской код XPR
 Потери давления 134
 Теплоноситель 40% (Анти)
 Температура теплоносителя на входе 80 °C
 Температура теплоносителя на выходе 60 °C (заданная)
 Выходная температура теплоносителя 50 °C (реальная)

• Выходные параметры воздуха
 Температура -15.0 °C в 30.0 °C
 Относительная влажность 84 % в 40 %
 Температура 21.0 °C в 30.0 °C
 Относительная влажность 6 % в 40 %
 Оптимизированная мощность (реальная) 108.4 kW
 Расход теплоносителя 3.46 m³/h
 Потери давления теплоносителя 1.3 kPa
 Количество рядов 4
 Количество контуров 1
 Расстояние пластин 2.1 mm
 Материал трубок Cu
 Материал пластин Al
 Сечение подсоединения 1 1/2"

Объем воды 14.1
Смесительный узел SUMX 10 (2)
 Заводской код VSU02A0B-
Датчик защиты от замерзания NS 130 R
 Заводской код XPN5130R
Дополнительная защита от замерзания CAP 3M
 Заводской код XPN5CAP3

REMAK, Vento, AeroMaster, DoorMaster, AeroCAD, WebClima являются зарегистрированными торговыми марками компании REMAK a.s.

04.25
31.01

СОЕДИНЕНИЕ СЕКЦИЙ



→ соединение опорных рам



→ соединение секций

Жесткое соединение обеспечивают резьбовые элементы.


Соединение установки, состоящей из 3 транспортных секций, можно осуществить за 30 минут.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКИ



→ подсоединение канала

Установка подсоединяется при помощи гибких вставок, которые препятствуют переносу вибрации.




→ подключение энергоносителей


При монтаже все энергоносители подключаются на внешней стороне установки. Внутреннее расключение осуществляется в производственных условиях. Соответствующие места подключения обозначены щитками.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СТОРОН ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ДОСТУПА

Конструкция установок AeroMaster XP позволяет комбинировать сторону подключения энергоносителей и сервисные доступы. Такая вариабельность дает возможность проектировщику оптимально использовать пространство машинного отделения и существующие разводки энергоносителей. Сторона подсоединения определяется согласно направлению потока воздуха.

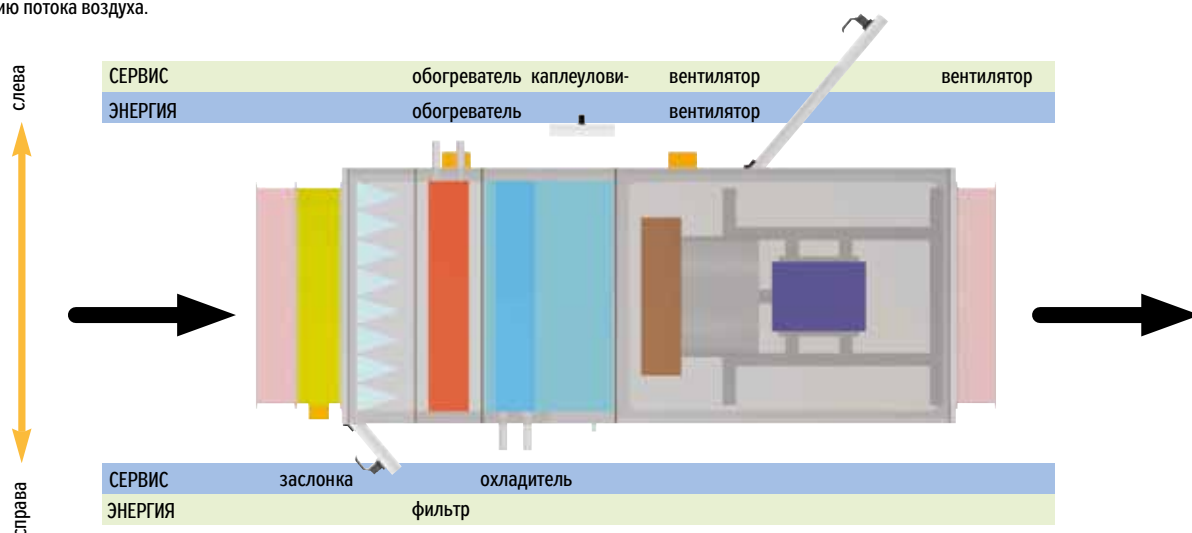

ПОСТРОЕНИЕ УСТАНОВОК



СЕКЦИЯ

Является базовым составным модулем установок AeroMaster XP. Это компактная камера, которая может самостоятельно транспортироваться и которая предназначена для установки в ней внутренних элементов оборудования.



МУЛЬТИСЕКЦИЯ

Многофункциональный блок является оптимизированным сочетанием нескольких секций в одно целое.



СПОСОБ СОСТАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЕКЦИЙ

→ СЕКЦИЯ



→ МУЛЬТИСЕКЦИЯ



→ БЛОК СЕКЦИЙ



БЛОКИ СЕКЦИЙ

Секции и мультисекции можно объединять в одноцелое на общей опорной раме до длины 3000 mm.

ПОСТРОЕНИЕ УСТАНОВОК

КОМПОНОВКА



РАЗМЕРЫ СЕКЦИЙ

Все секции слагаются из кратного увеличения основного модуля, который имеет длину 250 мм. Концепция таких модулей позволяет оптимизировать установку по длине.

ОПОРНАЯ РАМА

Является интегрированной составной частью секций, мультисекций, блоков секций.




ПРЕИМУЩЕСТВА БЛОКА СЕКЦИЙ


- цена ниже
- монтаж проще

Центральные кондиционеры AeroMaster XP можно составлять в разных вариантах таким образом, чтобы удовлетворяли условиям, соответствующим месту монтажа. В стандартном исполнении можно составить приточную и вытяжную часть друг за другом, рядом или одна на другой. Нестандартные решения можно осуществлять по договоренности с производителем.

→ ПРИТОК И ВЫТЯЖКА ДРУГ ЗА ДРУГОМ

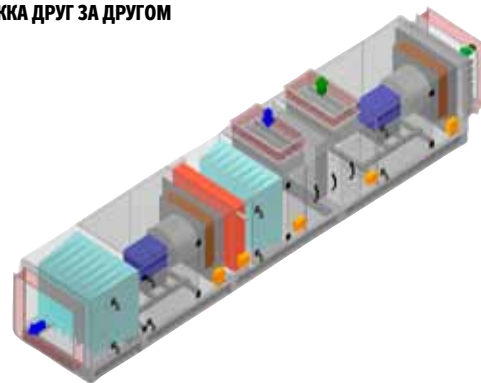

→ ПРИТОК И ВЫТЯЖКА ОДНА НА ДРУГОЙ

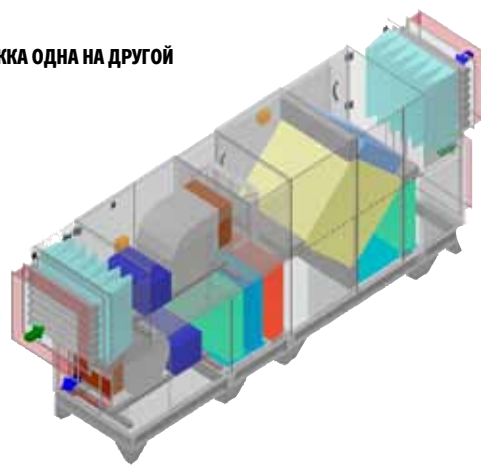

→ ПРИТОК И ВЫТЯЖКА РЯДОМ



ВЕНТИЛЯТОРЫ



ХРАР СЕКЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРНАЯ

ВСТРОЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ХРVP

ХАРАКТЕРИСТИКА

Вентилятор со свободным рабочим колесом.

ПАРАМЕТРЫ

Питание:



→ 3× 400 V / 50 Hz

Подключение:

→ до 3 kW 230 VD / 400 VV

→ свыше 3 kW 400 VD / 690 VV

Графическое выражение мощности

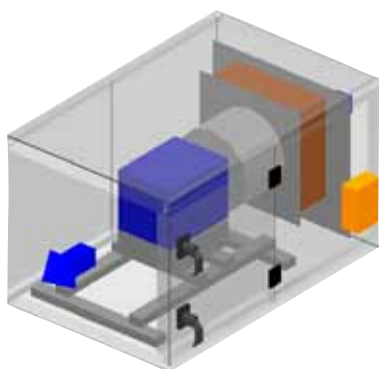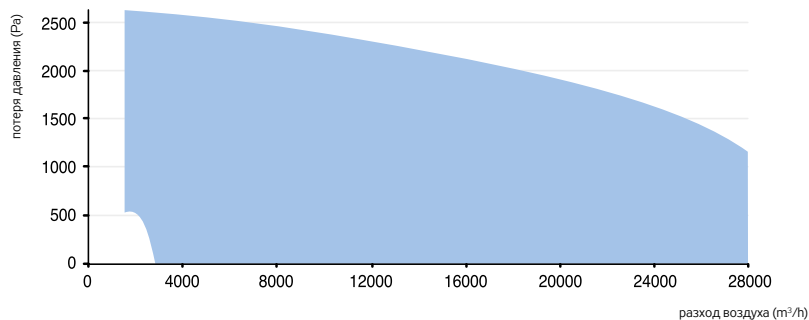

КОНСТРУКЦИЯ

Рабочее колесо:

→ Свободное рабочее колесо с назад загнутыми лопатками.

Лопатки из стального листа, окрашенные. Со стороны всасывания стальной диффузор.

Мотор:

→ Односкоростные асинхронные моторы с коротко замкнутым якорем.

Привод:

→ Рабочее колесо размещено на валу электромотора. Мотор закреплен на подставке, которая вместе с корпусом закреплена посредством сальников, гасящих вибрацию.

РЕГУЛЯЦИЯ И ЗАЩИТА

Защитные элементы:

→ Моторы стандартно оборудованы защитными термоконтактами, встроенными в обмотку.

Регуляция:

→ Моторы можно регулировать при помощи частотных преобразователей.

ХРАА СЕКЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРНАЯ

ВСТРОЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ХРВА

ХАРАКТЕРИСТИКА

Вентилятор с двухсторонним всасыванием с вперед загнутыми лопатками.

ПАРАМЕТРЫ


Питание:

→ 3× 400 V / 50 Hz

Подключение:

→ до 3 kW 230 VD / 400 VV

→ свыше 3 kW 400 VD / 690 VV

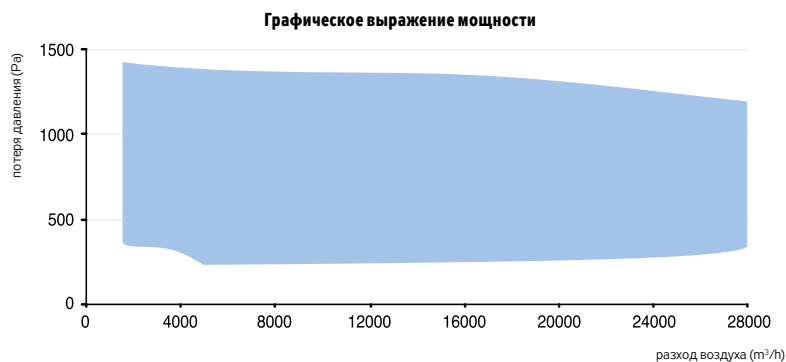

КОНСТРУКЦИЯ

Рабочее колесо:

→ Вентилятор с двухсторонним всасыванием с вперед загнутыми лопатками и спиральным корпусом.


Мотор:

→ Односкоростные и двухскоростные асинхронные моторы с короткозамкнутым якорем.

Привод:

→ Привод реализован при помощи ременного шкива, соединенного клиновым ремнем.

Шкивы оснащены зажимной ступицей TAPER LOCK®.

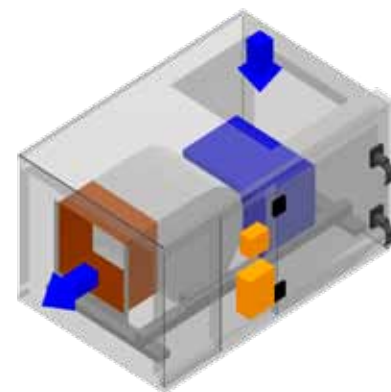

РЕГУЛЯЦИЯ И ЗАЩИТА

Защитные элементы:

→ Моторы стандартно оборудованы защитными термоконтактами, встроенными в обмотку.

Регуляция:

→ Моторы можно регулировать при помощи переключения полюсов или при помощи частотных

ВЕНТИЛЯТОРЫ



ХРАР СЕКЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРНАЯ

ВСТРОЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ХРVR

ХАРАКТЕРИСТИКА

Вентилятор с двухсторонним всасыванием с назад загнутыми лопатками.

ПАРАМЕТРЫ

Питание:



→ 3× 400 V / 50 Hz

Подключение:

→ до 3 kW 230 VD / 400 VV

→ свыше 3 kW 400 VD / 690 VV

Графическое выражение мощности

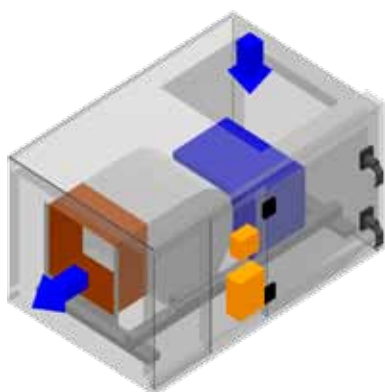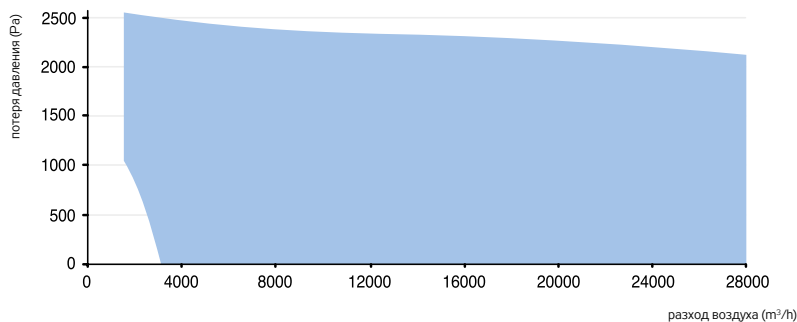

КОНСТРУКЦИЯ

Рабочее колесо:

→ С назад загнутыми лопатками из стального листа. Поверхность лопаток защищена специальной краской.

Корпус вентилятора и мотор закреплены на резиновых сальниках гасящих вибрацию.

Мотор:

→ Односкоростные и двухскоростные асинхронные моторы с коротко замкнутым якорем.

Привод:

→ Привод реализован при помощи ременного шкива, соединенного клиновым ремнем.

Шкивы оснащены зажимной ступицей TAPER LOCK®.

РЕГУЛЯЦИЯ И ЗАЩИТА

Защитные элементы:

→ Моторы стандартно оборудованы защитными термоконтактами, встроенными в обмотку.

Регуляция:

→ Моторы можно регулировать при помощи переключения полюсов или при помощи частотных

XPZA РЕЗЕРВНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

ХАРАКТЕРИСТИКА


Секция или блок вентилятора с резервным электродвигателем (приводом) в функции „замещения“ разработана с двумя независимыми электродвигателями, расположенными в одной вентиляторной секции с ременным приводом каждого двигателя на одном общем валу вентилятора. Функция замещения предусмотрена так, что в нормальном режиме работает главный рабочий двигатель, второй двигатель является резервным и работает только при остановке главного двигателя.

Замещение решено автоматическим включением резервного электродвигателя при неисправности двигателя главного.



КОНСТРУКЦИЯ

- Резервная вентиляторная камера всегда оснащена двумя датчиками потока воздуха dP. Один датчик используется для главного электродвигателя вентилятора, а второй – для резервного электродвигателя.
- Информация об остановке главного электродвигателя поступает от соответствующего датчика потока воздуха и выведена как предупреждающий сигнал на клеммы блока управления. В блоке управления эта неисправность не сигнализируется.
- С момента регистрирования неисправности главного электродвигателя автоматически начинает разгоняться резервный двигатель.
- В случае поломки резервного двигателя вентиляционная установка включается в режим СТОП (STOP), при этом акустически и оптически стандартным способом сигнализируется блоком управления или через выбранные выходы наружной сигнализацией неисправностей (другой вид сигнализации, нежели резервный режим работы).

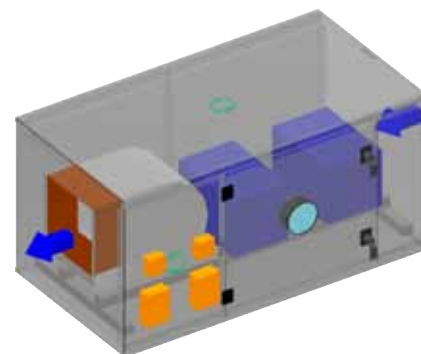

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Секцию с резервным электродвигателем рекомендуется эксплуатировать с системами управления (РЕМАК).

РАЗДЕЛЕНИЕ ФИЛЬТРОВ ПО КЛАССАМ, ПАРАМЕТРЫ ФИЛЬТРОВ

Класс филь- трации	Характеристика и способ применения	Среднее диссоциирование синтетической пыли согласно EN 779' (%)
		Эффективны для частиц > 10 µm
G1** G2**	<ul style="list-style-type: none"> → только для простейшего использования → эффективны для обнаружения грубых и волокнистых частиц → применение напр. как защита от насекомых, для улавливания песка, грубой пыли, капель воды, текстильных волокон, волос и листьев и т.д. → как предварительные фильтры при более высоких концентрациях пыли 	G1: Am < 65 G2: 65 < Am < 80
G3 G4	<ul style="list-style-type: none"> → защита от загрязнения вентиляционной установки; защита теплообменников, парувлажнителей и вентиляторов → эффективны против пыли, зольной пыли и пыльцы → использование в качестве фильтрации гаражей, коммерческих зданий, спортивных залов, фильтрация вытяжного воздуха из покрасочной камеры и кухонь → как предварительные фильтры для классов фильтрации F7 - F8 (необходимы только у сильно загрязненного приточного воздуха) и фильтры циркулирующего воздуха 	G3: 80 < Am < 90 G4: 90 < Am <i>Прим. : Am - средняя отделимость синтетической пыли (%)</i>
		Эффективны для частиц > 1 µm
M5 M6	<ul style="list-style-type: none"> → фильтры наружного воздуха для помещений с низкими требованиями (напр. производственные залы, продажные и складские помещения, гаражи, спортивные залы, рестораны) → в промышленности для вентиляции производственных залов с высшими требованиями по чистоте (химической, бумажной, производство точной механики) → эффективны для частиц пыли PM10 (аэрозольные частицы размером менее 10 µm) → частично эффективны против спор и бактерий (большие бактерии) → неэффективны против сажи, масляного тумана, табачного дыма и дыма от технологических процессов → предварительные фильтры (F5) для классов фильтрации F8 и F9; предварительные фильтры (F6) для классов фильтрации F9 и H10 	M5: 40 < Em < 60 M6: 60 < Em < 80
F – Фильтры для мелкой пыли (fine filter)		Эффективны для частиц > 1 µm
F7	<ul style="list-style-type: none"> → концевые фильтры в вентиляционных установках со средними требованиями, напр. универмаги и продовольственные магазины, офисы, больницы, театры, кухни, специальные производственные помещения и лаборатории, → в промышленности для телефонных станций, производство пищевых продуктов, цеха точной механики и оптики, радио- и телевизионные студии, приток воздуха в комнату для разбрызгивания → эффективны против бактерий и спор, для цементной пыли и пыли, проходящей через легкие и частиц пыли PM2,5 → частично эффективны против сажи, масляного тумана, табачного дыма и дыма от технологических процессов → предварительные фильтры H11 и H12 → предварительные фильтры для адсорбционных фильтров (напр. фильтры с активированным углем) 	F7: 80 < Em < 90
F8 F9	<ul style="list-style-type: none"> → концевые фильтры (2-ой ступень фильтрации) в вентиляционных установках с высшими требованиями по степени фильтрации, напр. офисы, распределительные и вычислительные центры, лаборатории → оборудования наружного воздуха в больницах, операционные залы, вспомогательные помещения для стерилизации и операционных залов, испытательные лаборатории, химические и фармацевтические заводы → высоко эффективны против сажи, масляного тумана, табачного дыма (грубой фракции), дыма от технологических процессов (грубой фракции), бактерий → предварительные фильтры для классов фильтрации H13, H14 → предварительные фильтры для адсорбционных фильтров (напр. фильтры с активированным углем) → предварительные фильтры в фармацевтической промышленности (обращать внимание на правила сертификации) 	F8: 90 < Em < 95 F9: 95 < Em <i>Прим. : Em - средняя эффективность для частиц 0,4 µm (%)</i>

ХРНУ СЕКЦИЯ ФИЛЬТРА

ПЕРЕПЛЕТАЕМЫЙ КАССЕТНЫЙ ФИЛЬТР

ХАРАКТЕРИСТИКА

Предназначены для защиты кондиционерного оборудования от загрязнения, а также для улавливания грубой пыли. Используются в качестве единственной ступени фильтрации в условиях с низкими требованиями по степени фильтрации или в качестве предварительной фильтрации для более высокого класса фильтрации. Благодаря этому продлевается срок службы расположенных за ними тонких фильтров, и снижаются эксплуатационные за-

ПАРАМЕТРЫ

- Класс фильтрации: 63
- Рекомендуемая конечная потеря давления фильтра (EN 13053:2006E): 150 Pa
- Конечная потеря давления фильтра указанная производителем: 300 Pa
- Макс. теплостойкость фильтра: 100 °C

КОНСТРУКЦИЯ

- Фильтрационная вставка изготовлена из нетканого 100% полиэфирного текстиля тепло- и механически усиленного, который натянут между алюминиевыми стойками металлической рамы.
- Кассетный и рамочный фильтр вставляется в секции, длиной 250 мм или образуют общие секции с другими вставными компонентами. Вкладыш блочного фильтра вставляется в направляющую раму.
- Доступ к вставке осуществляется через сервисные двери.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Если перед фильтрационной секцией сечение сужено, рекомендуется вставить пустую камеру для увеличения эффективности фильтрационной поверхности.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Фильтрационные вставки не регенерируются.

РАМОЧНЫЙ ФИЛЬТР

ХАРАКТЕРИСТИКА

Предназначены для защиты кондиционерного оборудования от загрязнения, а также для улавливания грубой пыли. Используются в качестве единственной ступени фильтрации в условиях с низкими требованиями по степени фильтрации или в качестве предварительной фильтрации для более высокого класса фильтрации. Благодаря этому продлевается срок службы расположенных за ними тонких фильтров, и снижаются эксплуатационные затраты. Подходит для защиты вентиляционных установок с рекуперацией.

ПАРАМЕТРЫ

- Класс фильтрации: G4
- Рекомендуемая конечная потеря давления фильтра (EN 13053:2006E): 150 Pa
- Конечная потеря давления фильтра указанная производителем: 300 Pa
- Макс. теплостойкость фильтра: 70 °C

КОНСТРУКЦИЯ



- Рамочный фильтр изготовлен из гофрированного синтетического фильтрующего материала, вставленного в рамку из уплотненного картона.
- Рамочный фильтр вставляется в секции, длиной 250 мм или образуют общие секции с другими вставными компонентами.
- Под заказ можно поставить фильтр, изготовленный в пластиковой раме или в классе фильтрации M5.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Если перед фильтрационной секцией сечение сужено, рекомендуется вставить пустую камеру для увеличения эффективности фильтрационной поверхности.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Фильтрационные вставки не регенерируются.

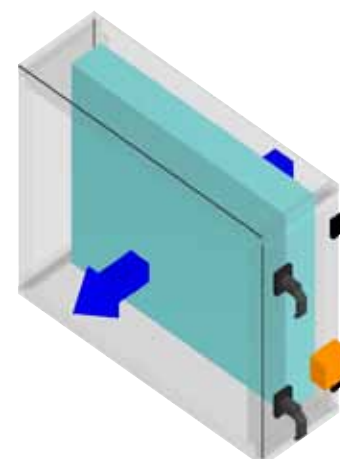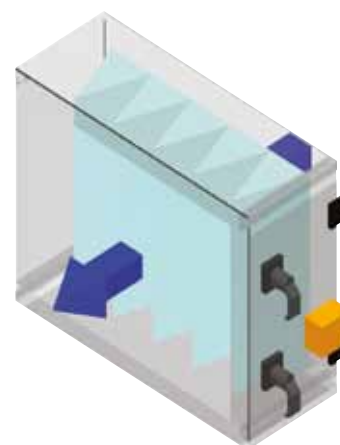

ФИЛЬТРЫ



ХРНО СЕКЦИЯ ФИЛЬТРА

КАРМАННЫЙ ФИЛЬТР

ХАРАКТЕРИСТИКА

Используются в качестве 1-3 ступени фильтрации в зависимости от класса используемого фильтрационного материала.

Карманные фильтрующие вставки изготовлены из нетканого полиэфирного текстиля с высокой поглощающей

ПАРАМЕТРЫ

Класс фильтрации:

→ G3-F9

Конечная потеря давления фильтра указанная

производителем:

→ G3-G4 250 Pa

→ F5 (M5), F6 (M6) 400 Pa

→ F7-F9 400 Pa

Рекомендуемая конечная потеря давления фильтра (EN 13053:2006E):

→ G3-G4 150 Pa

→ F5 (M5), F6 (M6), F7 200 Pa

→ F8-F9 300 Pa

Макс. теплостойкость фильтра:

→ 70 °C

КОНСТРУКЦИЯ


- Карманные фильтрующие вставки изготовлены из нетканого полиэфирного текстиля с высокой поглощающей способностью.
- Компактные фильтрующие вставки изготовлены из субмикронных стекловолокон и вставляются в компактную самонесущую раму из пластика.
- Фильтрующие вставки G3 и G4 вставляются в секции длиной 500 мм, остальные в секции длиной 750 мм.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- F8 и F9 всегда используются в качестве второй или третьей ступени фильтрации за вентилятором.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Фильтрационные вставки не регенерируются, при достижении критической потери давления необходима их замена.

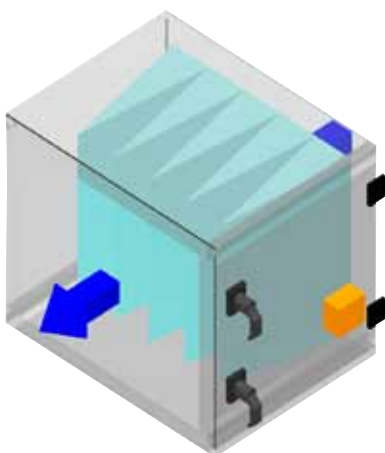

КОМПАКТНЫЙ ФИЛЬТР

Компактные фильтры предназначены для улавливания мелкой пыли, отделяют воздух загрязняющие вещества в виде мелких частиц пыли и аэрозолей. Подходят для нормальных и особых случаев с повышенными требованиями по жизнеспособности, безопасности и вариабельности. В установке размещаются как концевые фильтры или как предварительные фильтры для микрочастиц. Их преимущества заключаются в компактности (направление течения воздуха и монтажная позиция по выбору), короткая секция, большая площадь фильтрации (в три раза выше чем у карманного фильтра, а значит более длительная работоспособность при низкой потере давления) (хорошее соотношение производительность/цена продукта). Компактные фильтрующие вставки изготовлены из субмикронных стекловолокон и вставляются в компактную самонесущую раму из пластика. Компактный фильтр можно использовать для высших расходов воздуха (лучше выдерживают высшую скорость течения воздуха, макс. концевая потеря давления может достичь до 800 Pa). Компактные фильтры предлагаются в классе фильтрации M6-F9. Они вставляются в направляющую раму или скользящую стену. Замена фильтров или стен происходит всегда на сервисной стороне.

ПАРАМЕТРЫ

Класс фильтрации:

→ M6-F9

Конечная потеря давления фильтра указанная

производителем:

→ 450 Pa


Рекомендуемая конечная потеря давления фильтра (EN 13053:2006E)

→ F5 (M5), F6 (M6), F7 200 Pa

→ F8, F9 300 Pa

Макс. теплостойкость фильтра:

→ 60 °C

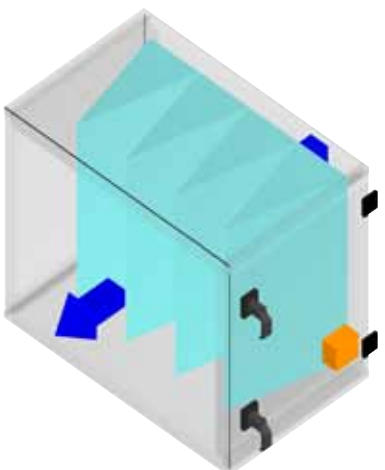


ХРНТ СЕКЦИЯ ФИЛЬТРА

ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Эти фильтрующие секции применяются, прежде всего, как предварительные фильтры для улавливания больших концентраций самых грубых пылеобразных частиц (литейные цехи, металлургические заводы и т.д.), но главным их использованием является улавливание жирных и масляных аэрозолей на вытяжке из хлебозаводов, кухонь, грилей и т.п.
- Вставная секция фильтра далее оснащена ванночкой из нержавеющей стали для улавливания отделенных загрязняющих частиц (жир, масло).
- Секция жирового фильтра оснащается металлическими фильтрами толщиной 20 мм и с классом фильтрации G3.
- В связи с тем, что металлические фильтры не могут поглощать более мелкие капли аэрозоля, необходимо у установок, в состав которых входит пластинчатый или ротационный рекуператоры, использовать последовательные степени фильтрации, чтобы предотвратить загрязнение поверхностей теплообмена. Правильный выбор соответствующего класса фильтрации зависит от конкретного способа применения и требований заказчика. В основном рекомендуется следующий состав : жировой фильтр + фильтр G4 + фильтр F7.
- Секция оборудована сервисными дверками с поворотными затворами и дверными петлями.
- Эти двери предоставляют легкий доступ к жировым фильтрам для проведения контроля степени их

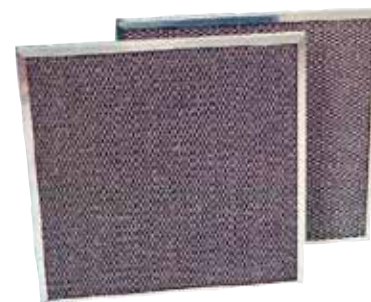

ПАРАМЕТРЫ

- | | |
|--|--------|
| → Класс фильтрации: | G3 |
| → Рекомендуемая конечная потеря давления фильтра (EN 13053:2006E): | 150 Pa |
| → Конечная потеря давления фильтра указанная производителем: | 150 Pa |
| → Макс. теплостойкость фильтра: | 100 °C |

КОНСТРУКЦИЯ


- Регенерируемый металлический фильтр состоит из алюминиевой рамки, внутри которой вставлен фильтрующий материал из специального переплетенного алюминиевого фильтрационного материала.
- Передняя и задняя стороны фильтра защищены твердой сеткой из тянутого алюминия.
Съемная ванночка из нержавеющей стали.
- Альтернатива фильтра из нержавеющей стали.

ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД

- Технический уход и обслуживание фильтров осуществляется (после их вытаскивания) промывкой горячей водой (макс. 80 °C) с добавкой сапуната.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Если на входе секции находится панель ХРК, то рекомендуется использовать панель с максимальным отверстием, то есть панель с маркировкой PP - полное сечение с целью эффективного использования фильтрующей поверхности (выравнивание профиля скоростного потока воздуха).

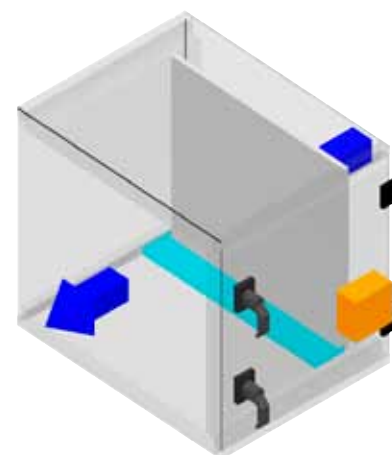



ХРНУ СЕКЦИЯ ФИЛЬТРА

АКТИВНЫЙ УГОЛЬ

ХАРАКТЕРИСТИКА

Данные фильтрационные секции оборудуются фильтрационной системой с активным углем. По форме выкрое-ные гранулы угля с большой площадью фильтрации (до 1250 м² на грамм активированного угля) сохраняются в самонесущих патронах и равномерно распространяются в раме. Стандартная длина патроны является 450 mm (по запросу 625 mm). Патроны активированного угля необходимо заказать в соответствии с конкретным спосо-бом применения, т.е. необходимо знать конкретный состав газов. Уголь может быть не импрегнированным (для стандартных газов) или импрегнированным для улавливания плохо адсорбируемых газов (напр. этан, метан, аммиак, углекислый газ). Степень засорения проверяется регулярным взвешиванием патронов. Для этого полезно создать эксплуатационную документацию. Жизнеспособность одной патроны, т.е. максимальная адсорбционная емкость угля равна максимальному увеличению веса (см. таблицу ниже) и опять зависит от состава и концен-трации вредных газов и рабочих часов установки. Для достижения адсорбционной способности необходимо па-троны снова реактивировать. Реактивация осуществляется и с патроном, желательно иметь запасной комплект. Активированный уголь, содержащий токсичные, радиоактивные вещества или примеси диоксида не может быть реактивирован !



ПРОЕКТИРОВАНИЕ

При проектировании необходимо придерживаться следующих правил:

- Активный уголь чувствителен к пыли, поэтому необходимо перед ними установить предварительную ступень фильтрации с классом мин. F7
- При улавливании пыли из активированного угля рекомендуется за камеру поставить еще один фильтр в классе фильтрации F7.
- Примеси, которые необходимо уловить на фильтре, должны быть адсорбируемыми
- Необходимо знать состав вредных веществ и их концентрацию для правильного подбора типа активного угля
- потеря давления на активном угле со временем не увеличивается и остается постоянной.
- Стандартные патроны (гильзы) поглощают органические углеводороды и запахи.
- Специально импрегнированные патроны могут абсорбировать: аммиак и кислые испарения из воздуха, сульфаты, формальдегиды и фосфаты из воздуха, ртуть и амины из воздуха и газов, радиоактивный йодистый метиламин.
- Если необходимо в одной установке одновременно отделить различные вредные вещества, необходимо подобрать многоступенчатую фильтрацию с импрегнированным углем.

Использование неимпрегнированного (стандартного) активного угля

Группа № 1	Группа № 2	Группа № 3
Очень хорошая адсорбция 20-50% веса АУ (активного угля)	Хорошая адсорбция 20-50% веса АУ (активного угля)	В этих случаях необходимо использовать специ-ально импрегнированный активированный уголь АУ Очень низкая или нулевая адсорбирующая способ-ность 0-8% веса АУ (активного угля)
метилбензол, ксилол, бензин, фенолы, бензол, хло-роформ, перхлорэтилен, стирол, ацетаты, керосин, терпентин, запахи из кухни, коптител и мясного про-изводства, вредные вещества от сварки, запахи от ка-нализационных очистных сооружений, запахи тела, вредные испарения от клея и пайки, растворители, табачный дым, больничные запахи, дезинфицирую-щие средства, бензол	эфир, анестезирующие средства, ацетон, древесный спирт, фосген, газы смога	акриловый альдегид (акролеин), этан, пропан, этилен, хлор, метан, аммиак, двуокись углерода, амины, ще-лочные или кислотные испарения из газов или возду-ха, HCl, SO ₃ , NO _x , сульфаты, сероводороды и органи-ческие соединения серы, формальдегиды, испарения ртути, радиоактивный йодистый метил, фосфены.


ХРТV СЕКЦИЯ ВОДНОГО ОБОГРЕВА

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Высокая эффективность теплопередачи
- Экономичная эксплуатация

ПАРАМЕТРЫ

- Макс. температура отопительной воды: 130 °С
- Макс. давление отопительной воды: 1,5 МПа

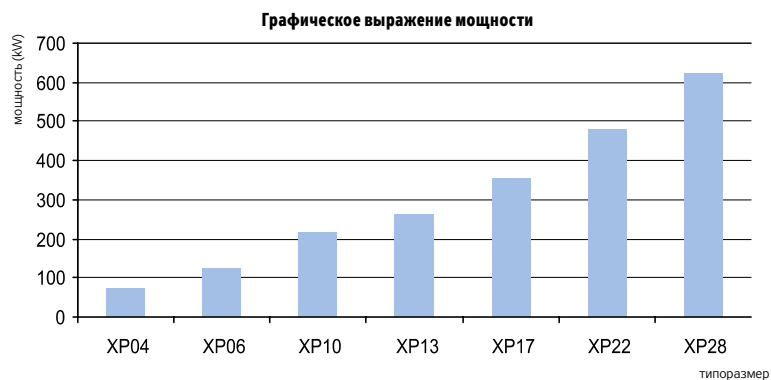

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус теплообменника изготавливается из оцинкованного листа. Водяные обогреватели XP10 - XP28 изготавливаются из Cu трубок диаметром 12 мм, XP04 - XP06 из Cu трубок диаметром 10 мм (геометрия) с натянутыми пластинами с шагом 2,1 мм.
- Коллекторы и соединительные патрубки сварены из стальных трубок.
- Все обогреватели испытываются на герметичность воздухом под давлением 3,6 МПа под водой при температуре 10-30 °С.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ


- Датчик защиты от замерзания NS 130
- Смесительный узел SUMX

РЕГУЛЯЦИЯ И ЗАЩИТА

- Водяные обогреватели стандартно оборудуются автоматическими продувочными вентилями TACO.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Всегда необходимо устанавливать фильтр перед обогревателем.

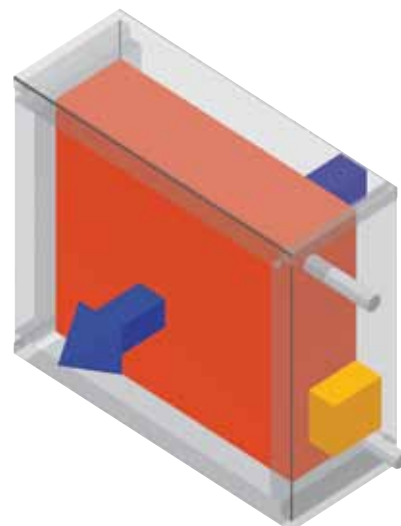



XPTE СЕКЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОГРЕВА



ХАРАКТЕРИСТИКА

- Высокая эффективность
- Низкотемпературные оребренные стержни

ПАРАМЕТРЫ

- Питание: 3×400 V / 50 Hz
- Защита: IP 44
- Мин. скорость потока воздуха: 1,5 m/s

Графическое выражение мощности

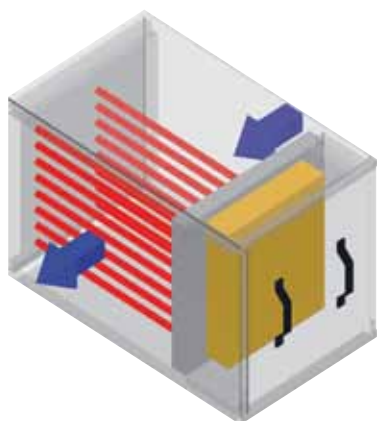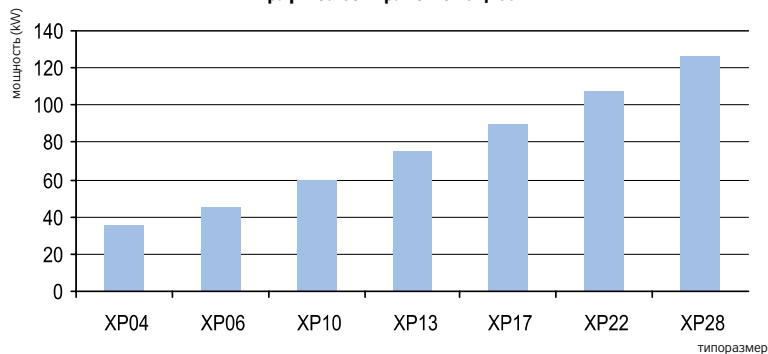

КОНСТРУКЦИЯ

Поверхность теплообмена:

- Передачу тепла обеспечивают оребренные нержавеющие отопительные стержни с большой площадью теплообмена.

Подключение:

- Легкое подключение питающего кабеля на подготовленные клеммы в электрощитке.

ВАРИАНТЫ

- E0 - коммутация при помощи контактора
- EOS - полупроводниковая коммутация
- EOSX - посекционная коммутация

ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

- Обогреватели оборудованы двухступенчатой защитой при помощи независимых термостатов.
- Идеальное регулирование обеспечивают блоки управления REMAK.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Всегда необходимо устанавливать фильтр перед обогревателем.


ХРТГ СЕКЦИЯ ГАЗОВО ОБОГРЕВА



ХАРАКТЕРИСТИКА


Корпус секции устроен из алюминиевого рамного профиля и панелей толщиной 50 мм с теплоизоляцией.

Воздух нагревается прохождением около камеры горения и ее змеевика. На передней (сервисной) стороне теплообменника расположен фланец для закрепления горелки. Продукты горения отводятся через дымоходный вывод (повыборна задней или верхней стенке секции). Секции поставляются в исполнении с байпасом и без байпаса. У исполнения с байпасом установлен клапан, регулирующий расход воздуха. Секция, кроме того, оснащена тройным предохранительным термостатом и отводом конденсата из камеры горения (трубка 1/2").

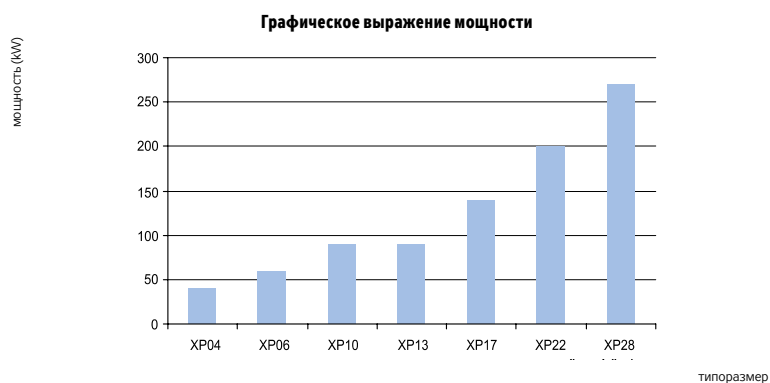

КОНСТРУКЦИЯ

- Секция поставляется как для внутренней, так и для наружной среды. У наружного исполнения горелки и тройной термостат оснащены кожухами.
- Нагрев воздуха стандартно осуществляется при помощи горелок, производства компании Weishaupt.
- У горелки, эксплуатируемой снаружи, должен быть подсоединен кабель нагрева, включаемый термостатом. Этот комплект входит в комплект поставки с обозначением TKW 53 для горелок WG 10, WG 20 и TKW 88 для горелок WG 30, WG 40.
- Секцию газового нагрева ХРТГ необходимо подсоединить к вентиляционному трубопроводу при помощи расширяющегося манжета, стойкого к температурам до 200 °С.
- Дымоход не входит в комплект поставки.
- Для правильной, надежной и безопасной работы необходимо подключить надлежащие элементы управления и регулирования, поставляемые в комплекте секции. Подробная спецификация указана в таблице в монтажном руководстве AeroMaster XP.

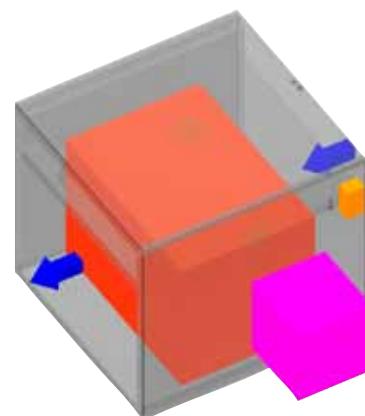

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- При проектировании рекомендуется секцию газового нагрева располагать в конце приточной части кондиционера.

ОХЛАЖДЕНИЕ



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- Установка с одним компрессором
- Установка с двумя компрессорами



ИНТЕГРИРОВАННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

Компрессорные установки вместе с оптимизированными теплообменниками REMAK представляют собой источник холода для вентиляционных установок AeroMaster Cirrus и AeroMaster XP.

ИСПОЛНЕНИЕ

Установки поставляются либо в состоянии, в котором их можно сразу же эксплуатировать, т.е. все компоненты компрессорной цепи (компрессоры, теплообменники) объединены, трубы заполнены подходящим хладагентом, установку можно только включить, либо поставляются в разложенном виде.

В состав установки входят необходимые защитные и регуляционные элементы, самостоятельный электрический распределительный щит, или соответствующие инжекторы. В зависимости от мощности, или требования по уровню регулирования, установка оснащена одним или двумя компрессорами. В расчетах используются только лучшие качественные компоненты надежных поставщиков.

УПРАВЛЕНИЕ

- Производительность установки можно управлять на нескольких уровнях, причем решающим значением является область применения.
- Производительность установки управляется включением компрессора посредством внешнего сигнала, тнз. ON/OFF система. В случае исполнения с двумя компрессорами может быть путем постепенного включения компрессоров достигнута регуляция мощности 0/50/100 %.
- При использовании электронного регулятора включение компрессоров управляется с учетом количества действующих рабочих часов.
- При использовании компрессора типа Digital Scroll™ управление холодопроизводительности в заданном диапазоне плавное.
- Чтобы избежать снижения эффективности системы, установки с компрессорами REMAK оснащены защитой от замерзания.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИНТЕГРИРОВАННОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

- упрощает и становится более дешевым запуск вентиляционной установки
- экономит место (без наружного монтажа источников холода)
- экономит эксплуатационные расходы, из-за выгодных условий для отвода тепла возникающего при конденсации (высокий EER фактор (к. п. д.))
- простое, быстрое и недорогое сервисное обслуживание (только одна установка)
- минимальная длина трубопровода = минимум хладагента
- низкий уровень шума распространяемого в наружное пространство
- в случае помехи минимизирует ущерб (не работает только один источник холода)

СИСТЕМА ИНТЕГРИРОВАННОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ИМЕЕТ И СВОИ ОГРАНИЧЕНИЯ:

- Ограниченная производительность, прежде всего в связи с ограниченной поверхностью конденсации и низкой разнице температур хладагент * воздух
- Повышение потери давления на стороне вытяжного воздуха

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ REMAK


- решение для клиентов без компромиссов на основе каталога
- возможность выбора из комфортного или экономического решения
- простая, а тем и безаварийная конструкция
- высокая эффективность оборудования благодаря:
 - максимальной активной поверхности теплообменников
 - выбору подходящих компонентов цепи (инжекторы и т.д.)
 - расчету оборудования на оптимальную рабочую температуру
- выбор системы поставки plug@play или в разложенном виде

Компрессорные установки KHX-S1											
Модель	Холодопроизводительность kW, R407C, T _c =+45 °C				Размеры установок H×W×D (mm)	Вес kg*	Шум Lp dB(A)/10m	Напряжение V/50Hz	Рабочий ток max A	Электрический распределительный щит	
	Температура испарения T _e									Размеры	Вес
	+6°C	+9°C	+12 °C	+15 °C			H×W×D (mm)			kg	
KHX-S1-4	4,2	4,7	5,3	5,9	540×400×415	32	34	230	7,4	407×304×148	5
KHX-S1-5	5,2	5,8	6,5	7,2	540×400×415	34	34	400	3,8	407×304×148	5
KHX-S1-7	6,7	7,5	8,4	9,3	540×400×415	37	34	400	4,7	407×304×148	5
KHX-S1-8	7,9	8,9	10,0	11,1	540×400×436	39	37	400	5,6	407×304×148	5
KHX-S1-9	9,4	10,5	11,8	13,1	540×400×450	40	37	400	6,3	407×304×148	5
KHX-S1-12	11,4	12,9	14,4	16,0	540×400×470	44	37	400	7,6	407×304×148	5
KHX-S1-14	14,8	16,4	18,2	20,2	540×400×490	44	41	400	9,1	407×304×148	5
KHX-S1-17	16,8	18,8	21,0	23,3	540×400×490	52	41	400	10,5	407×304×148	5
KHX-S1-19	19,1	21,4	24,0	26,8	540×400×490	52	41	400	12,8	407×304×148	5
KHX-S1-22	23,4	26,1	29,0	32,2	540×400×525	71	43	400	14,4	407×304×148	5
KHX-S1-25	26,2	29,3	32,7	36,3	540×400×582	73	43	400	15,5	407×304×148	5
KHX-S1-29	30,6	34,2	38,2	42,4	540×400×582	75	43	400	18,2	407×304×148	5
KHX-S1-33	35,1	39,3	43,8	48,6	540×400×582	87	44	400	20,1	500×400×240	17
KHX-S1-36	38,5	43,6	49,0	55,0	540×400×601	91	47	400	23,1	500×400×240	17
KHX-S1-43	44,8	50,2	56,0	62,2	690×400×601	97	49	400	29,2	500×400×240	19


Компрессорные установки KHX-S2											
KHX-S2-38	38,2	42,8	48,0	53,6	690×500×494	106	44	400	25	500×400×240	19
KHX-S2-44	46,8	52,2	58,0	64,4	690×500×525	147	46	400	28,4	500×400×240	19
KHX-S2-50	52,4	58,6	65,4	72,6	690×500×582	152	46	400	30,8	500×400×240	19
KHX-S2-58	61,2	68,4	76,4	84,8	690×500×582	156	46	400	36,1	600×400×240	20
KHX-S2-66	70,2	78,6	87,6	97,2	690×500×582	156	47	400	40,3	600×400×240	20
KHX-S2-73	77,0	87,2	98,0	110,0	690×500×601	164	50	400	45,6	600×400×240	20
KHX-S2-87	89,6	100,4	112,0	124,4	690×500×601	169	52	400	58,2	700×500×280	23

* Вес компонентов указан включая электрический распределительный щит, это перечень компонентов в исполнении ON/OFF

Схема подключения контура

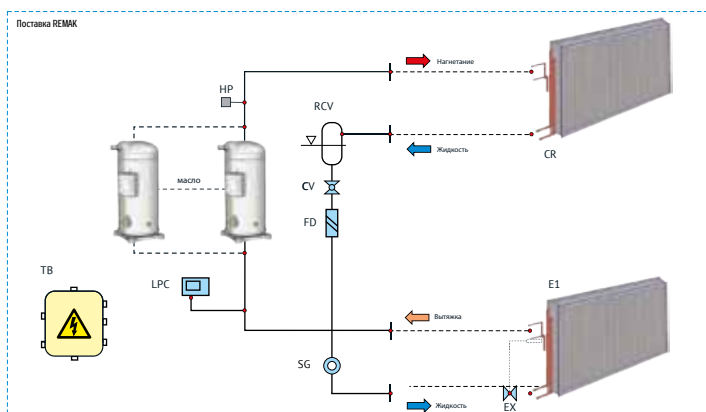

- Легенда:
- C1, 2 — Компрессор(ы)
 - CR — Конденсатор
 - RCV — Резервуар хладагента
 - FD — Фильтр-осушитель
 - CV — Запорный клапан
 - SG — Озоровое окошко
 - EX — Расширительный клапан
 - E1 — Испаритель
 - LPC — Защитное реле низкого давления
 - HP — Защитное реле высокого давления
 - TB — Клеммная коробка установки
 - RKJ — Электрический распределительный щит

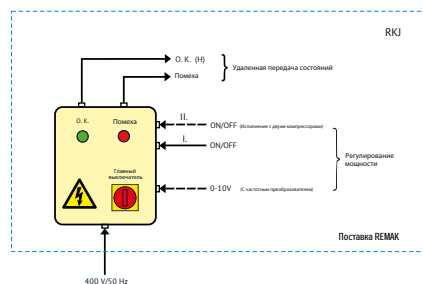

ОХЛАЖДЕНИЕ



ХРУО СЕКЦИЯ ОХЛАДИТЕЛЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

Граничные условия для CHV:

→ 3 м/с, 30 °С / 40 %, 280 м (98 kPa), 6/12 °С

Граничные условия для CHF:

→ 3 м/с, 30 °С / 40 %, 280 м (98 kPa), R407C, испарительная температура 5 °С

ПАРАМЕТРЫ


Водяной охладитель:

→ Давление воды макс. 1,6 МПа

Прямой испаритель:

→ Хладагент R407 на заказ и другие (R410 и т.д.)

Графическое выражение мощности

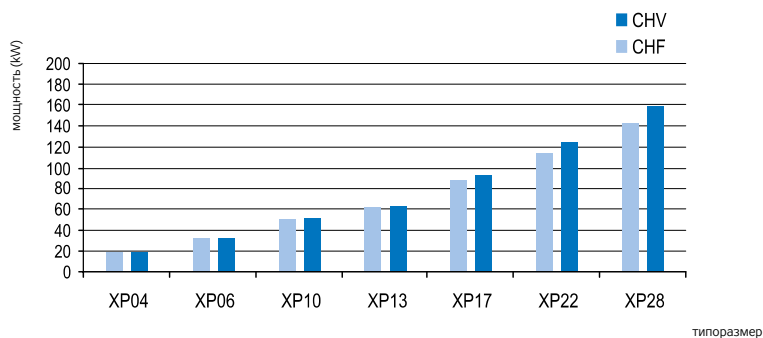

КОНСТРУКЦИЯ

- Встроенное оборудование составляет водяной или прямой охладитель.
- Поверхность теплообмена образуют Al пластины, натянутые на медные трубки.
- Прямой испаритель наполнен охранной атмосферой (азот).
- Секция оборудована нержавеющей ванной с отводом конденсата.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Поверхность теплообмена всегда необходимо защитить при помощи фильтра.

ХРЈЗ СЕКЦИЯ ПАРОВОГО (ИЗОТЕЕРМИЧЕСКОГО) УВЛАЖНЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Легкое и гигиеничное решение для всех требований увлажнения.
- Секции предназначены для установки распределительных трубок паровувлажнителя.
- Стандартная длина секции 1250 mm.

ПАРАМЕТРЫ


- Расчет необходимой паропроизводительности и подбор соответствующего типа паровувлажнителя производится на основании обработки входных параметров программой подбора и расчета AeroCAD.
- Увлажнение без дополнительных мер можно использовать в среде с температурным диапазоном от +5 °С до +40 °С.

КОНСТРУКЦИЯ

- Секция оснащена ванной для отвода конденсата, заканчивающейся трубкой с резьбой G 1/2 для типоразмеров установок AeroMaster XP 04, 10 или трубкой без резьбы для типоразмеров установок AeroMaster XP 13, 28.
- При осуществлении комплексной поставки, т.е. секции вместе с паровувлажителем, парораспределительные трубки вмонтированы в секции при ее производстве.
- Секция оснащена сервисной панелью для обеспечения легкого и быстрого доступа к ванне и парораспределительным трубкам.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- У более мощных паровувлажнителей существует возможность выбора обогрева парогенератора при помощи электрических стержней или более экономичного газового обогрева.
- Для обеспечения защиты встроенного вентилятора, необходимо поместить камеру увлажнения за вентилятором (на нагнетании).

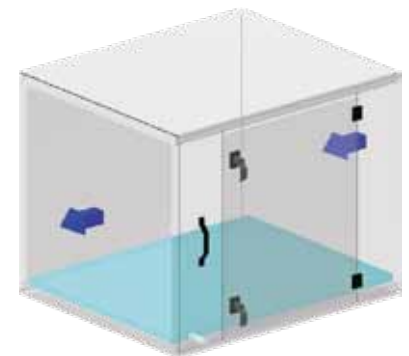

РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛА



ХРХР СЕКЦИЯ РОТАЦИОННОГО РЕКУПЕРАТОРА


ХАРАКТЕРИСТИКА

- Обеспечивает передачу тепла или тепла и влажности (в случае энтальпического исполнения ротора) из отводимого воздуха в приточный воздух. Рекуперация отработанного тепла приносит экономию эксплуатационных расходов с окупаемостью инвестиций макс. 1 год. Высокий К. п. д.

ПАРАМЕТРЫ

- Питание мотора: 3× 400 VV / 230 VD, 50 Hz
- К. п. д.: до 85 %
- Макс. смешение приточного и вытяжного воздуха: 5 %
- Максимальная скорость воздуха ограничена скоростью ротора по отношению к сечению : максимально до 4,0 м/с, со специальной обработкой до 6,0 м/с.

К.п.д. теплообменника в зависимости от скорости течения воздуха

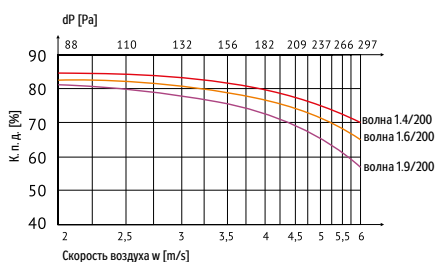

КОНСТРУКЦИЯ

- **Поверхность теплообмена:** Ротор из алюминиевой пленки (фольги), у энтальпического исполнения покрыт специальным поглощающим (сорбционным) слоем. В соответствии с требованиями по эффективности теплообмена можно выбирать из трех волн высотой 1,4, 1,6 а 1,9 мм.
- **Привод:** Асинхронный мотор с короткозамкнутым якорем с муфтой.
- Роторный теплообменник оснащен камерой очистки воздуха.
- Для применений с повышенной устойчивостью от коррозии поставляется ротор в эпоксидном исполнении с порошково окрашенной рамой корпуса.
- Секция оснащена со стороны обслуживания съемной панелью для обеспечения доступа к мотору.
- Секция поставляется с ротором для: - передачи тепла; - передачи тепла и влажности (энтальпия)
- Рекуператор предназначен для передачи тепла смеси воздуха в пределах температуры от -20 °С до +55 °С, по индивидуальному заказу - до +100 °С.
- Эксплуатация при температурах ниже -20 °С возможна только при обеспечении защиты рекуператора от замерзания.
- Чтобы расширить диапазон регуляции (с использованием частотного преобразователя XPFM и блока управления VCS), подготовлен привод теплообменника для эксплуатации при 85 Hz. В случае применения другой регуляции или при эксплуатации без регулирования он поставляется с приводом 50 Hz. Рабочий режим с частотой 18-85 Hz обеспечивает понижение оборотов ротора в диапазон со значительным снижением эффективности теплообмена и плавного перехода в выключенное состояние. Можно его достичь при питании с частотой 85 Hz и сокращением шкива так, что максимальные обороты ротора останутся в



РЕКОМЕНДАЦИИ

- На всех соединительных сторонах секции роторного рекуператора должны быть сервисные секции, обеспечивающие доступ к ротору.
- Регулирование оборотов ротора можно осуществлять частотным преобразователем или автономным регулятором.
- Максимальная рекомендуемая скорость потока воздушной смеси составляет 4,0 м/с. По индивидуальному заказу и за доплату может быть поставлен в исполнении для более высоких скоростей.
- Приточный и отводимый воздух должен фильтроваться, чтобы не происходило занесение камерок ротора.
- С целью проведения сервисных работ, текущих ремонтов и чистки рекуператора необходимо соблюдать требование по обеспечению свободного доступа к рекуператору с обеих сторон, что осуществляется установкой камеры доступа (сервисная, фильтрующая и т. п.) в состав оборудования или сделать возможным выдвигание рекуператора (на более чем 1/2 его габаритной ширины) из агрегата.
- Промывная камера выполняет свою функцию только тогда, когда приточный и отводимый воздух движутся в противоположных направлениях.
- Если предполагается появление чрезмерно высокой влажности и ее конденсация на рабочем колесе рекуператора, то по индивидуальному заказу рекуператор можно оснастить ванной для сбора и отведения конденсата.

ХРХQ СЕКЦИЯ ПЛАСТИНЧАТОГО РЕКУПЕРАТОРА



ХАРАКТЕРИСТИКА

Пластинчатый рекуператор обеспечивает передачу тепла при помощи ламинарного потока воздуха от вытяжного к приточному воздуху посредством алюминиевого теплообменника большой площади.

- Досконально отделение приточного и вытяжного воздуха.
- Возврат капиталовложений макс. 1 год.
- Идеально использовать в чистых помещениях.
- В секцию можно добавить капан для частичной рециркуляции отводимого воздуха обратно в подающую

ПАРАМЕТРЫ

- К. п. д.: до 70 %
- Максимально допустимый перепад давления: 1800 Pa

КОНСТРУКЦИЯ

Поверхность теплообмена:

- Пластинчатый теплообменник из алюминиевых пластин.
- Теплообменник съемный

Исполнение:

- Без байпаса
- С байпасом
- С байпасом и смещением


Исполнение с байпасом оснащено регулирующими клапанами, расположенными на общей оси. Секция оснащена легко доступной ванной для отвода конденсата из нижней ветки с резьбой на конце G 1/2 для ХР04-10 и трубным выпуском диаметром 32 мм для ХР13-28. У прямоточных систем (со смесительным клапаном всегда) необходимо, чтобы перепад давления на элементе не превышал 1,8 кПа.

ПОВЕРХНОСТНАЯ ОБРАБОТКА

- Пластины: стандартно из алюминия лучшей защиты от коррозии пластины с эпоксидным покрытием
- Рама: угловые профили из алюминия, боковые пластины металлический лист Aluzinc, для лучшей защиты от коррозии с порошковым покрытием

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Для регуляции заслонок байпаса предназначены сервоприводы с пропорциональным или дискретным режимом, подходящий тип можно подобрать в программе расчета.
- Перед рекуператором рекомендуется устанавливать фильтр, обеспечивающий защиту теплообменника от загрязнения.
- На выходе из секции рекомендуется установить секцию съемного элиминатора капель (не входит в состав секции).

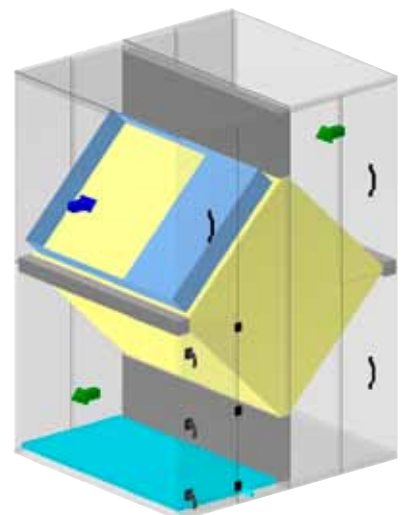

РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛА



ХРТР ГЛИКОЛЬНЫЕ ОКРУГИ

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Гликольные круги предназначены для утилизации тепла из удаляемого воздуха. Преимуществом данного способа рекуперации является 100% отделение обоих потоков воздуха, а также возможность установки приточной и вытяжной веток в разных местах (даже на большом расстоянии).
- Высокая эффективность
- Целесообразно использовать в чистых помещениях

ПАРАМЕТРЫ


К. п. д.: до 45 %

DOBORUČENÁ RYCHLOST VZDUCHU

- Ohřivač: 3,8 m/s
- Chladič: 2,8 m/s

КОНСТРУКЦИЯ

Основными элементами круга являются два теплообменника, охладитель и гликольный обогреватель. Теплообменник, который находится в потоке удаляемого воздуха, забирает тепло и выполняет функцию охладителя. Теплообменник, который находится в потоке приточного воздуха, отдает тепло и выполняет функцию обогревателя. Гликольные теплообменники имеют исполнение, как стандартные водяные теплообменники, предназначены для установок AeroMaster XP. Теплообменники подключены по помощи трубопровода и арматуры, которые обеспечивают функцию защиты и регулирования (элементы системы трубопроводов и циркуляционный насос не входят в поставку фирмы REMAK). В качестве теплоносителя чаще всего используются смесь этиленгликоля и дистиллированной воды,

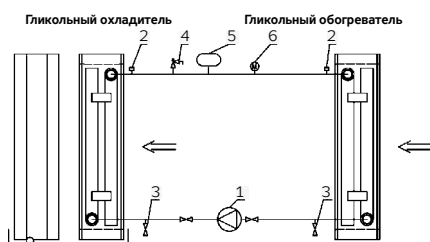

- 1) циркуляционный насос
- 2) вентиль безвоздушивания
- 3) напускной/сливной вентиль
- 4) аварийный вентиль
- 5) расширительная емкость
- 6) манометр

РЕГУЛЯЦИЯ

- Блоки управления VCB обеспечивают регулирование гликольного круга в двух вариантах, зависящих от конфигурации блока и от количества использованных активных выходов его регулятора.

Вариант № 1:

- При использовании данного варианта необходимо иметь свободный цифровой выход регулятора RWD. Насос гликольного круга включается при помощи цифрового выхода по требованию отопления, или же при помощи соответствующей настройки регулятора при недостаточной отопительной мощности водяного или электрического обогревателя.

Вариант № 2:

- Включение гликольного круга вместе с запуском вентиляционной установки. В летний период времени насос гликольного круга можно отключить при помощи специального выключателя в блоке управления.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Перед теплообменниками, которые являются составной частью гликольного круга, всегда необходимо установить фильтр, обеспечивающий защиту поверхности теплообмена от загрязнения.

ХРРО СЕКЦИЯ ШУМОГЛУШИТЕЛЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Абсорбционные кулисные шумоглушители предназначены для шумоподавления, распространяющегося от вентилятора, как на всасывании, так и на нагнетании.
- Производятся нескольких стандартных
- длин с учетом свободного места в котором будет расположена установка, и требований по глушению шума.




КОНСТРУКЦИЯ

- Секции оснащены кулисами ТКУ. Данные кулисы состоят из профилированной рамы из оцинкованного листа и наполнителя, который представляет собой изоляционные пластины толщиной 100 мм у XR 04-10a 200 мм у XR 13-28, которые по сторонам покрыты нетканым текстилем.
- Шумоподавление можно обеспечить также при помощи внешних шумоглушителей, расположенных в канале.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Для обеспечения равномерности потока воздуха рекомендуется соблюдать минимальное расстояние от другого компонента, которое составляет не менее 250 мм перед и за шумоглушителем.
- Секцию рекомендуется установить перед или за вентилятором.
- Для соблюдения гигиены не рекомендуется секцию устанавливать за охладителем или увлажнителем.

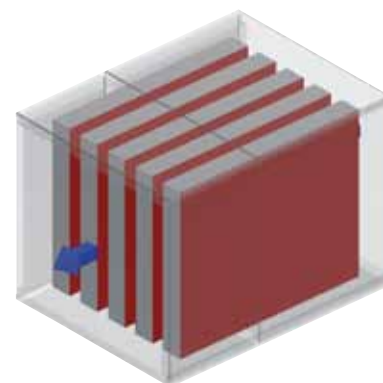

СМЕШЕНИЕ



XPID/XPBD СЕКЦИЯ СМЕШЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

Обеспечивает взаимное смешение приточного и вытяжного воздуха в требуемом соотношении.
Несколько вариантов длины камер.

Примечание:

Короткая секция имеет обозначение XPIS.


ПАРАМЕТРЫ

→ Смешение регулируется в диапазоне от 0 до 100 %




КОНСТРУКЦИЯ

- Секция смешения состоит из камеры, оснащенной системой внутренних и наружных заслонок, обеспечивающих требуемый способ смешения.
- Секции смешения выпускаются в разных вариантах длины с различным размещением заслонок, подробнее см. AeroCAD.
- Короткие секции предназначены для установки внутренних заслонок, длинные - внутренних и наружных заслонок.
- Для управления заслонок предназначен сервопривод с пропорциональным регулированием, который можно выбрать в расчетной программе.

→ Друг за другом

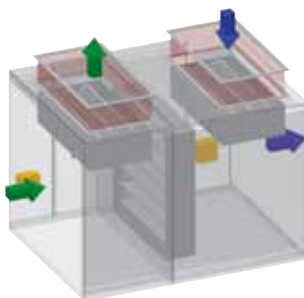

→ Рядом

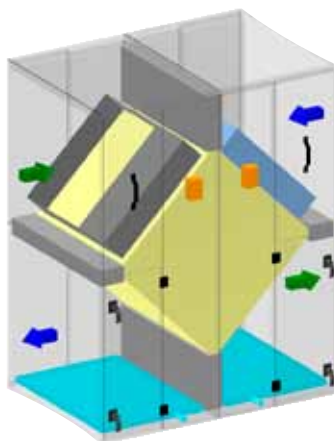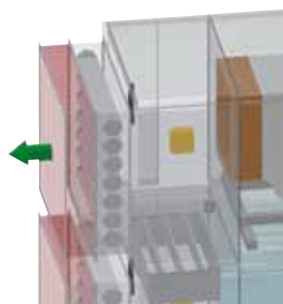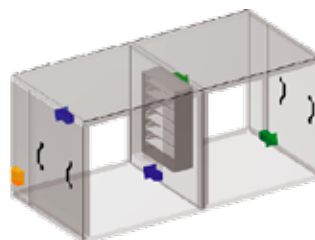

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Если установлен смесительный клапан, то в этом случае для обеспечения рециркуляции вентилятор на притоке должен быть расположен за этой секцией, а на вытяжке - перед ней.
- Вентилятор на притоке должен быть установлен за смешением, а на вытяжке - перед ним.

ХРТР (VO), ХРQR (CHV/CHF)

СЕКЦИЯ С КРЫТЫМИ ПРИВОДАМИ

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Секции предназначены для установки встроенного оборудования с 1-8 рядными теплообменниками VO/CHV/CHF, прежде всего, в установках наружного исполнения.
- Энергетически экономичная эксплуатация.

ПАРАМЕТРЫ


- Параметры теплообменников являются тождественными с теплообменниками без крытых приводов.

КОНСТРУКЦИЯ

- Секция оснащена ванной для отвода конденсата, заканчивающейся трубкой с резьбой G1/2" для типоразмеров установок ХР 04-10 или трубкой без резьбы диаметром 32 мм для типоразмера установок ХР 13-28.
- Разширение секции со стороны подключения энергоносителей служит для охраны подсоединенного теплоносителя, а также для размещения в нем элементов регулирования мощности теплообмена, без необходимости их дополнительной защиты от атмосферного влияния.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Всегда необходимо устанавливать фильтр перед секцию с крытыми приводами.
- Поверхность теплообмена всегда необходимо защитить при помощи фильтра.
- При проектировании рекомендуется секцию газового нагрева располагать в конце приточной части кондиционера.

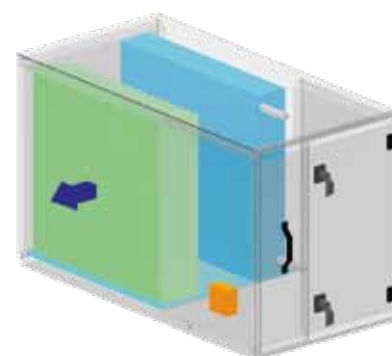


ХРУО СЕКЦИЯ КАПЛЕУЛОВИТЕЛЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

Секция служит для улавливания капель конденсата за теплообменниками охладителей и рекуператоров.

КОНСТРУКЦИЯ

- Каплеуловитель состоит из рамы из нерж. стали, в которую встроены пластины из твердого полипропилена. Отвод воды обеспечивается при помощи нержавеющей ванны с отводом конденсата с резьбой G1/2 у ХР04-10 и трубкой с диаметром 32 мм у ХР 13-28.
- Секция оборудуется сервисной панелью, обеспечивающей легкий доступ к каплеуловителю. Каплеуловитель можно легко вынуть из секции.

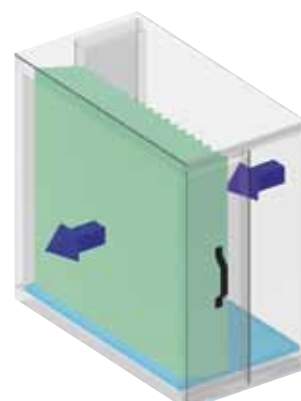


АКСЕССУАРЫ



ХРJR ПРОХОДНАЯ СЕКЦИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА



- Секция проходной камеры размещается в системе вентоборудования в месте, где этого требует правильное функционирование отдельных секций, расположенных друг за другом (например, между секцией шумоглушителя и фильтра и т. д.), либо при оптимизации размещения установки в пространстве.

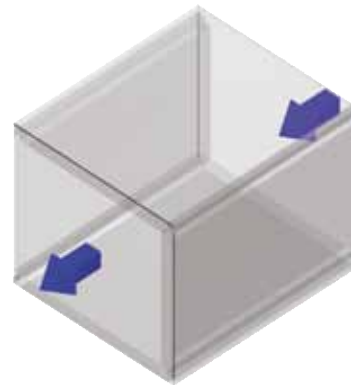

ХРJD СЕКЦИЯ ДИФфуЗОРА

ХАРАКТЕРИСТИКА


- Секция диффузора устанавливается на вентиляторной камере с вентилятором двухстороннего всасывания и спиральным корпусом, если за вентилятором устанавливается секция, которая требует стабилизации потока воздуха в целом сечении (например, секция с шумоглушителем, теплообменником, фильтром).

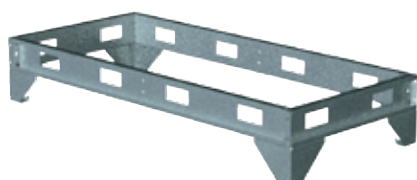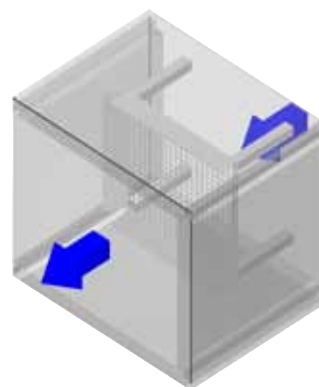


ХPRO ОПОРНАЯ РАМА

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Опорная рама изготавливается из оцинкованного профиля. Является интегрированной составной частью каждой секции, расположенной в нижней части установки.
- Выпускается высотой 150 мм, 300 мм и 400 мм и может быть оборудована ножками по высоте.
- Макс. длина рамы 3000 мм, чем предопределяется длина блока секций.

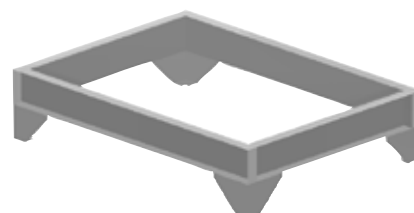

ХРJS СЕКЦИЯ СЕРВИСА

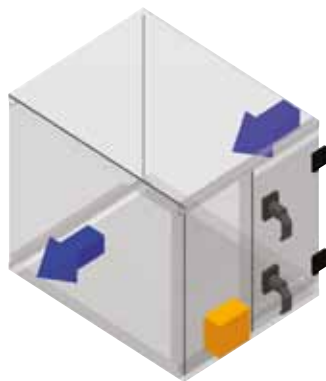

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Секция служит для сервисных целей внутри установки, а также для монтажа элементов КИП и автоматики.
- Легкий доступ обеспечивают широкие дверки.
- Секция может быть оборудована нержавеющей ванной для отвода конденсата и трубкой с резьбой G 1/2 для установок ХР 04-10 и без резьбы, трубкой диаметром 32 мм для установок ХР 13-28.



ХРК КОНЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ




ХАРАКТЕРИСТИКА

- Панель ХРК создает вместе с остальными панелями корпус установки ХР. Панели устанавливаются на лицевых сторонах и соединяются при помощи болтов М6х40 с уплотненной головкой.
- Панели ХРК или сплошные, или имеют интегрированное отверстие для входа/выхода воздуха с определенным соединительным размером, а также соответствующие соединительные элементы, при помощи которых присоединяются принадлежности установки ХР



VDV ГИБКАЯ ВСТАВКА

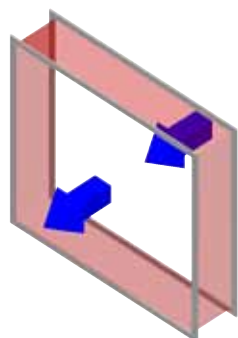

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Гибкая вставка препятствует переносу вибрации между установкой и подсоединяемым воздуховодом.
- Состоит из фланцев, изготовленных из оцинкованного листа и пояса из PVC, армированного-полиамидным текстилем.
- Фланцы имеют токоведущее соединение при помощи медного, плетеного провода.
- Условия эксплуатации:
от -30 °С до +80 °С.



КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ

Вентиляционные установки AeroMaster Cirrus можно управлять блоками управления VCS. Они поставляются как составная часть поставки и можно их автоматически подобрать в программе расчета AeroCAD.

Основные преимущества управляющих систем REMAK:

- Надежность
- Пользовательская простота
- Оптимизация для конкретных вентиляционных установок

VCS

Управляющие блоки VCS это компактные управляющие и силовые щиты, предназначенные для децентрализованной регуляции и управления вентиляционных установок. Они гарантируют высокую устойчивость и безопасность оборудования и позволяют простое управление включая визуализацию рабочих режимов.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Управляющий блок VCS предназначен для:

- Комплексного автономного управления вентиляции
- Регуляции температуры воздуха в пространстве (каскадная регуляция)
- Управления и силового питания вентиляционного оборудования
- Защиты присоединенных оборудований

Проработанные регуляционные алгоритмы обеспечивают устойчивость системы, комфортабельную регуляцию и экономию энергии. Преимуществом управляющего блока являются свойства, представляющие собой энергоэффективную эксплуатацию вентиляционных оборудований:

- Возможность настройки блока на два температурных режима
 - комфортабельный
 - экономный
- Возможность настройки дополнительных функций:
 - оптимизация пуска
 - температурный пуск
 - ночное охлаждение
- Возможность настройки временных режимов (дневной, недельный временный режим)
- Точная регуляция сервопривода с применением числовой коммуникации посредством сборной шины Modbus-RTU
- Точная аналоговая регуляция управляемых периферий (в зависимости от регулируемого компонента)



ЧАСТОТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

Оптимально адаптированные частотные преобразователи предназначены для питания моторов вентиляторов. Они позволяют управлять оборотами мотора что приводит к изменению расхода воздуха.



УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ И ДАТЧИКИ

КАПИЛЯРНЫЙ ТЕРМОСТАТ

Дополнительный датчик защиты от замерзания. Термостат, или его капилляр, устанавливается в поперечном сечении воздушного потока. В случае падения температуры ниже допустимого предела термостат обеспечивает активацию защиты от замерзания подключенной управляющей системы.



ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ДАТЧИКИ

Температура воды в обратке снимается при помощи температурного датчика NS 130 / Ni1000 с быстрым откликом. Подключенная система управления быстро реагирует на падение температуры ниже допустимого предела. Датчик находится прямо в коллекторе водяного теплообменника, в воде в обратке. Снятие температуры приточного воздуха за обогревателем осуществляется при помощи канального датчика NS 120 / Ni1000. Этот датчик предназначен для регулирования температуры приточного воздуха за обогревателем и для защиты от замерзания.



ПРЕССОСТАТ

Контроль давления. Указывает на превышение потери давления, например при загрязнении фильтров или при аварии вентилятора.



МАНОМЕТРЫ

Манометры для дифференциального давления



КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ

Предназначен для настройки требуемой температуры.



КОМНАТНЫЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ

Предназначен для сравнения требуемой и актуально измеряемой комнатной температуры.

ДАТЧИКИ ОКСИДА УГЛЕРОДА

Датчики предназначены для обнаружения оксида углерода во внутренних пространствах, напр. в гаражах.



ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ДАТЧИК КОНЦЕНТРАЦИИ ОКСИДА УГЛЕРОДА В ВОЗДУХЕ

Датчик измеряет концентрацию CO₂ в воздухе.



ДАТЧИКИ ПРИСУТСТВИЯ И ДВИЖЕНИЯ

Они предназначены для обнаружения движения людей во внешних пространствах для управления отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.



ДАТЧИКИ НЕСТАБИЛЬНЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ (VOC)

Датчики для обнаружения нестабильных органических веществ (VOC), как напр. кухонные пары, гниющие органические вещества и т.д.



РЕГУЛЯТОР ПОСТОЯННОГО РАСХОДА И ДАВЛЕНИЯ

Соединение модуля регуляции с датчиком давления. Изменение выходного сигнала 0-10 V можно регулировать в зависимости от установленной величины дифференциального давления или в зависимости от требуемого количества воздуха.



УПРАВЛЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ



XPRJ СЕКЦИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

Секция XPRJ предназначена для установки блока управления, предназначенной для питания, управления и регулирования хода кондиционерного оборудования, установки AeroMaster XP.

ПАРАМЕТРЫ

Условия эксплуатации:

→ 0 ÷ +35 °С

КОНСТРУКЦИЯ

- Воздух, проходящий через установку, охлаждает ванну из оцинкованной листовой стали со сквозным проветриванием и классом электрозащиты IP44. Панель, оснащенная проходными кабельными изоляторами, расположенными возле сервисных дверей.
- Защита от прикосновения к токонесущим частям секции XPRJ предусмотрена при помощи встроенного, съемного кожуха (ограждения), доступного после открытия сервисных дверей секции. Демонтаж производится при помощи надлежащего инструмента, класс электрозащиты IP20.
- Секция оснащена главным выключателем.



РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Для низких температур секции можно оснастить подогревом, а для защиты от высоких температур (макс. +50 °С) – боксом охлаждения.

Рекомендуемое размещение в установке:

- В составе установки рекомендуется располагать: В отводящей ветке или на притоке за предварительным подогревом или за рекуператором, или за секцией охлаждения

XPRF СЕКЦИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТОТНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Секция XPRF предназначена для размещения частотных преобразователей установки AeroMaster XP. Сконструирована для установки 3-х преобразователей.

ПАРАМЕТРЫ

Условия эксплуатации:

- $0 \div +35 \text{ }^{\circ}\text{C}$

КОНСТРУКЦИЯ


- Воздух, проходящий через установку, охлаждает ванну из оцинкованной листовой стали со сквозным проветриванием и классом электрозащиты IP44.
- Панель оснащена кабельными проходными изоляторами, расположенными возле сервисных дверей.
- Доступ к частотным преобразователям – через сервисные двери.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Для низких температур секции можно оснастить подогревом, а для защиты от высоких температур (макс. $+50^{\circ}\text{C}$) – боксом охлаждения.

Рекомендуемое размещение в установке:


- В составе установки рекомендуется располагать: На вытяжке или на притоке за предварительным подогревом или за рекуператором, или за секцией охлаждения.

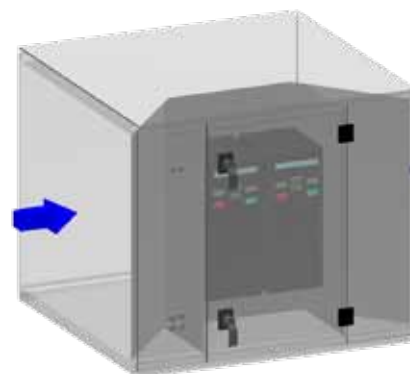

ОБРАЗЦЫ СЕКЦИЙ


XPQU

МУЛЬТИСЕКЦИЯ ОХЛАЖДЕНИЕ С КАПЛЕУЛОВИТЕЛЕМ

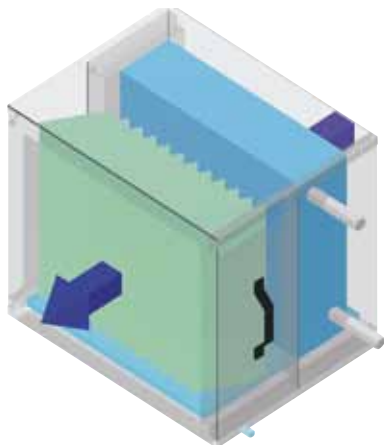


XPQY

МУЛЬТИСЕКЦИЯ ОХЛАЖДЕНИЕ С КАПЛЕУЛОВИТЕЛЕМ, СЕРВИС

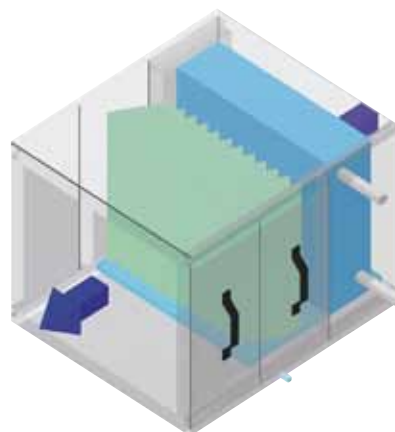


XPQW

МУЛЬТИСЕКЦИЯ ВОДЯНОЙ ОБОГРЕВ, СЕРВИС ДЛИНАЯ

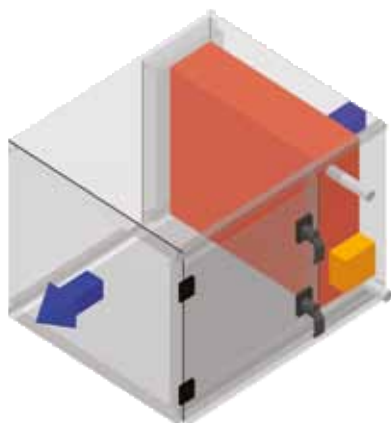


XPQW

МУЛЬТИСЕКЦИЯ ВОДЯНОЙ ОБОГРЕВ, СЕРВИС КОРОТКАЯ

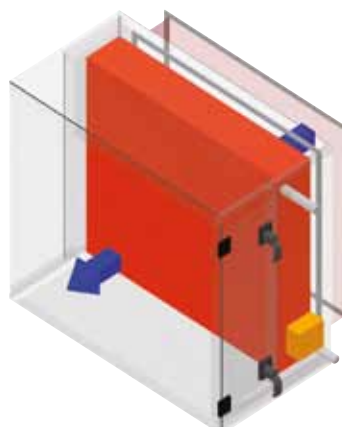


XPQC

МУЛЬТИСЕКЦИЯ ФИЛЬТРАЦИЯ, ВОДЯНОЙ ОБОГРЕВ

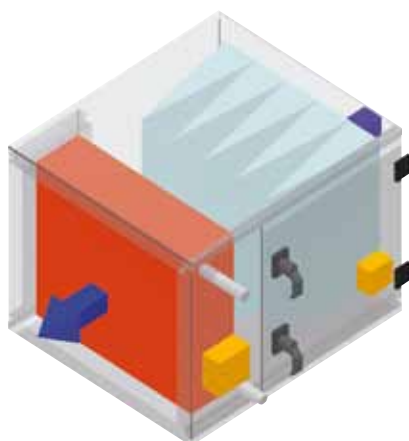


XPQD

МУЛЬТИСЕКЦИЯ ВОДЯНОЙ ОБОГРЕВ, ОХЛАЖДЕНИЕ

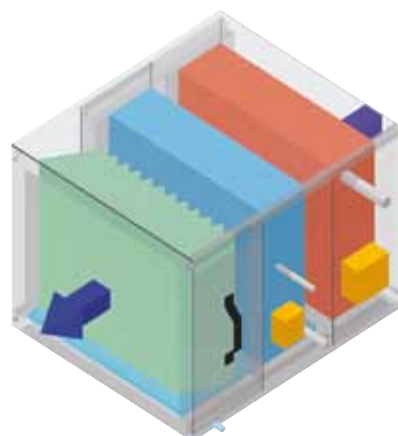


ПРИМЕРЫ УСТАНОВОК


**СМЕШЕНИЕ, ФИЛЬТРАЦИЯ, ВОДЯНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ,
КАПЛЕУЛОВИТЕЛЬ, ГАЗОВЫЙ ОБОГРЕВ**

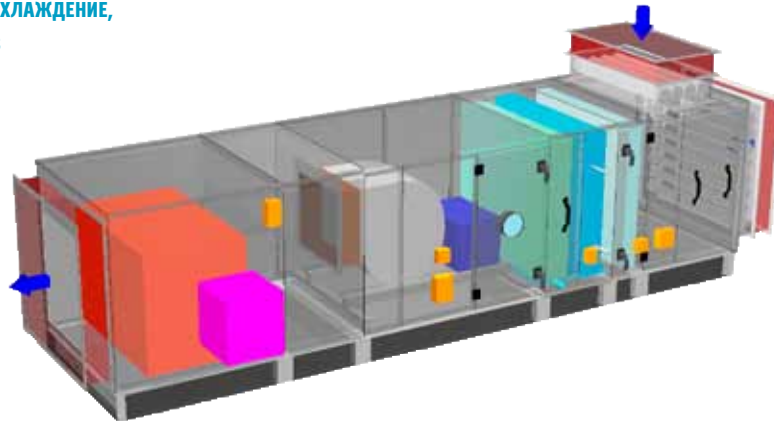

**ФИЛЬТРАЦИЯ, ПЛАСТИНЧАТАЯ РЕКУПЕРАЦИЯ СО СМЕШЕНИЕМ,
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБОГРЕВ, ШУМОГЛУШИТЕЛЬ**

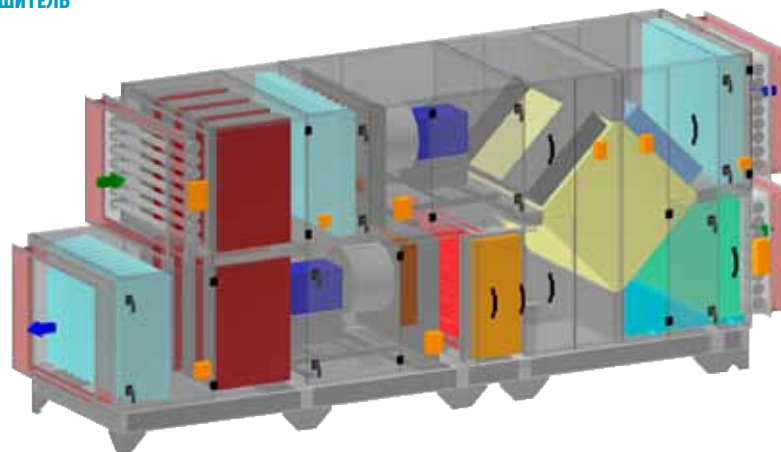

**ФИЛЬТРАЦИЯ, РОТАЦИОННАЯ РЕКУПЕРАЦИЯ, ВОДЯНОЙ ОБОГРЕВ, ШУМОГЛУШИТЕЛЬ, ЗАКРЫТЫЕ ВВОДЫ,
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ И ЧАСТОТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДЛЯ НАРУЖНОГО ИСПОЛНЕНИЯ.**

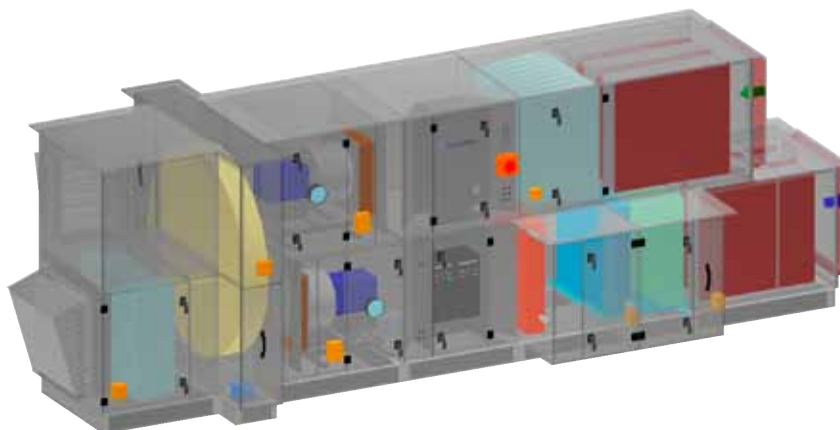

ГАБАРИТЫ УСТАНОВОК

Отдельные секции									
Функция	Обозначение		Длина секции (мм)						
			XP 04	XP 06	XP 10	XP 13	XP 17	XP 22	XP 28
Вентилятор - свободное рабочее колесо	XPAP/XPVP	S	750	750	1000	1000	1250	1250	1500
		D	1000	1000	1250	1250	1500	1500	1750
Вентилятор – спиральный с ременным приводом, вперед загнутые лопатки	XPAA/XPVA	S*	750	-	-	1250	1250	1500	1500
		D*	1000	1000	1250	1500	1500	1750	1750
Вентилятор – спиральный с ременным приводом, назад загнутые лопатки	XPAA/XPVR	S*	750	-	-	1250	1250	1500	1500
		D*	1000	1000	1250	1500	1500	1750	1750
резервный электродвигатель (stand-by) – спиральный с ременным приводом, назад или вперед загнутые лопатки	XPZA	-		1500	1750				
		S	1250	-	-	1750	1750	2000	2000
		D	1500	-	-	2000	2000	2250	2250
		E	-	-	-	-	2250	2500	2500
		X	-	-	-	-	-	-	2750
Диффузор	XPJD/XPNA	-	500	500	500	500	500	500	500
Карманный фильтр	XPNO/XPNI	S	500	500	500	500	500	500	500
		D	750	750	750	750	750	750	750
Компактный фильтр	XPNO/XPNK	S	-	500	500	500	500	500	500
Кассетный фильтр	XPNO/XPNV	K	250	250	250	250	250	250	250
Фильтр рамочный	XPNO/XPNR	K	250	250	250	250	250	250	250
Фильтр активный уголь	XPNU	D	750	750	750	750	750	750	750
Жировой фильтр	XPNT/XPNT	-	500	500	500	500	500	500	500
Водяной нагреватель	XPTV/XPNC	-	250	250	250	250	250	250	250
Водяной нагреватель с закрытыми вводами	XPTR/XPNC	S	500	500	500	500	500	500	500
		D	750	750	750	750	750	750	750
Электрический нагреватель	XPTE/XPNE	-	500	500	500	500	500	500	500
Газовый нагреватель (без байпаса)	XPTG .../N	S	1000	1000	1300	1300	1300	1650	1650
Газовый нагреватель (с байпасом)	XPTG .../B	S	870	870	1000	1000	1100	1300	1300
		D	-	1000	1100	1100	1300	1650	1650
		E	-	-	-	1300	-	1650	1650
Прямой испаритель /водяной охладитель	XPYO/XPND,XPNF	-	250	250	250	250	250	250	250
Каплеуловитель	XPUO/XPNU	-	250	250	250	250	250	250	250
Щумоглушитель	XPPO	N	750	750	750	750	750	750	750
		K	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
		S	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250
Смешивание, компоновка над собой (за собой)	XPIS	-	500	500	500	750	750	750	750
Смешивание, компоновка над собой (за собой)	XPID	-	750	750	750	1000	1000	1000	1000
Смешивание, компоновка возле себя	XPBS	-	500	500	500	750	750	750	750
Смешивание, компоновка возле себя	XPBD	-	750	750	750	1000	1000	1000	1000
Клапан	LK	-	170	170	170	170	170	170	170
Гибкая вставка	DV	-	150	150	150	150	150	150	150
Закрывающая панель	XPKO	-	25	25	25	25	25	25	25
Сквозная секция	XPJP	K	250	250	250	250	250	250	250
		S	500	500	500	500	500	500	500
		D	750	750	750	750	750	750	750
		E	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Сервисная секция (без ванны)	XPJS.	K	250	250	250	250	250	250	250
		S	500	500	500	500	500	500	500
		D	750	750	750	750	750	750	750
Сервисная секция (с ванной)	XPJS../V	S	500	500	500	500	500	500	500
		D	750	750	750	750	750	750	750
Угловая секция (вход или выход сверху/снизу)	XPJR	-	500	500	750	750	750	750	750
Угловая секция (вход или выход слева/справа)	XPBR	-	750	750	750	1000	1000	1000	1000

* действует для вентиляторов с прямой подачей воздуха


Совмещаемые секции									
Функция	Обозначение		Длина секции (мм)						
			XP 04	XP 06	XP 10	XP 13	XP 17	XP 22	XP 28
Пластинчатый рекуператор – линии размещенные рядом	XPXB	-	1250	1500	1650	2000	2250	2250	2600
Пластинчатый рекуператор – Линии друг над друге	XPXQ	-	1000	1200	1350	1560	1560	1840	1840
Вращающийся рекуператор	XPKR	-	360	360	360	360	360	400	400
Паровой увлажнитель	XPJZ	-	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250
Секция для установки блока управления WebClima	XPRJ	-	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Секция частотных преобразователей	XPRF	-	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

Совмещаемые секции									
Функция	Обозначение	Вариант	Длина секции (мм)						
			750	750	750	750	750	750	750
Карманный фильтр + водяной нагреватель	XPQC	D	750	750	750	750	70	750	750
Водяной нагреватель + сервисный 250мм	XPQW	S	500	500	500	500	500	500	500
Водяной нагреватель + сервисный 500мм	XPQW	D	750	750	750	750	750	750	750
Водяной нагреватель + охладитель + каплеуловитель	XPQD	-	750	750	750	750	750	750	750
Охладитель + каплеуловитель	XPQU	-	500	500	500	500	500	500	500
Охладитель + каплеуловитель + сервисный 250мм	XPQY	-	750	750	750	750	750	750	750
Охладитель + каплеуловитель (с закрытыми вводами)	XPQR	-	750	750	750	750	750	750	750
Сервисный 250мм + кассетный фильтр	XPQH	S	500	500	500	500	500	500	500
Сервисный 250мм + рамочный фильтр	XPQH	S	500	500	500	500	500	500	500
Сервисный 250мм + карманный, компактный фильтр	XPQH	D	750	750	750	750	750	750	750
Сервисный 250мм + жировой фильтр	XPQT	-	750	750	750	750	750	750	750

Размеры соединений труб															
Типоразмер	Панель ХРК Полное сечение		Панель ХРК Внутренний клапан		Панель ХРК ADH/RDH		Панель Боковая Внешний клапан		Панель Боковая Внутренний клапан		Панель HD Внешний клапан		Панель HD Внутренний клапан		Фланцы
	A (mm)	B (mm)	A (mm)	B (mm)	A (mm)	B (mm)	A (mm)	B (mm)	A (mm)	B (mm)	A (mm)	B (mm)	A (mm)	B (mm)	
XP 04	500	450	350	400	330	330	350	350	350	250	450	350	350	350	20
XP 06	650	600	500	550	370	370	350	500	350	400	600	350	500	350	20
XP 10	810	760	660	710	510	510	350	660	350	560	760	350	660	350	20
XP 13	915	865	765	815	570	570	450	765	450	665	865	450	765	450	30
XP 17	1220	865	1070	815	640	640	450	765	450	665	1170	450	1070	450	30
XP 22	1220	1170	1070	1120	780	780	550	1070	550	970	1170	550	1070	550	30
XP 28	1525	1170	1375	1120	800	800	550	1070	550	970	1475	550	1375	550	30

Разход воздуха						
Типоразмер	расход [м³/ч] при скорости м/с					
	1,5	2	2,5	3	3,5	4
XP 04	1500	2000	2500	2950	3450	3950
XP 06	2450	3300	4100	4900	5750	6550
XP 10	3750	5000	6250	7500	8800	10050
XP 13	4750	6350	7950	9550	11150	12700
XP 17	6300	8350	10450	12550	14650	16750
XP 22	8350	11150	13950	16750	19500	22300
XP 28	10400	13850	17300	20750	24200	27650

ПРИМЕР УСТАНОВКИ АЕРОМАСТЕР ХР С ПОДОГРЕВОМ И ФИЛЬТРАЦИЕЙ

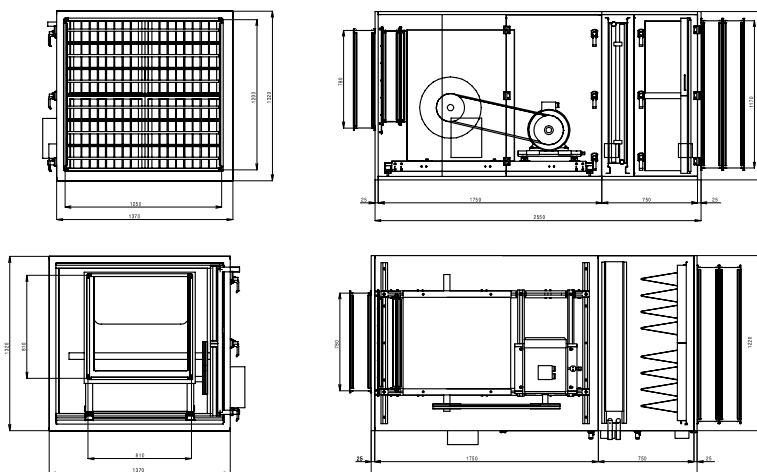

Размеры соединений труб								
Типоразмер		04	06	10	13	17	22	28
наружное сечение (mm)	A	650	800	960	1065	1370	1370	1675
	B	600	750	910	1015	1015	1015	1320
внутреннее сечение (mm)	A1	550	700	860	965	1270	1270	1575
	B1	500	650	810	915	915	1220	1220

НАРУЖНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ УСТАНОВОК

ХАРАКТЕРИСТИКА

Правильным выбором секций, материала исполнения и принадлежностей можно подобрать вентиляционную установку AeroMaster XP, предназначенную для наружного применения, которая выполняет европейские стандарты. Ассортимент ниже указанных компонентов позволит Вам подобрать установку AeroMaster XP, предназначенную для наружного применения при помощи уникальной программы расчета AeroCAD.

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРПУСА УСТАНОВКИ

Установки для наружного применения можно стандартно поставлять в исполнении с тем же самым корпусом как для внутреннего применения. Учитывая наружные условия рекомендуется всегда пользоваться поверхностной обработкой внешнего корпуса из листовой металла в исполнении печной лак (RAL9002) с устойчивостью к коррозии для окружающей среды C3 в соответствии с EN ISO 14713 (стандартная), или для окружающей среды с высокой агрессивностью воздуха C4 в соответствии с EN ISO 14713, исполнение с порошковым покрытием оцинкованного листа (по запросу).

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЕКЦИИ

Для наружного применения были разработаны следующие секции:

- Секции, позволяющие закрытие приводов теплообменников XPTR, XPQR
- Секции с корпусом горелки газового обогрева XPTG
- Секции, позволяющие установку внутренней заслонки
- Секции на всасывании вентустановки с повышенной устойчивостью к коррозии, которую обеспечивает внутренний корпус из нержавеющей стали с ванной для отвода конденсата XPJP, XPJS, XPQH, XPQT



НАРУЖНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ УСТАНОВОК

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ УСТАНОВОК В НАРУЖНОМ ИСПОЛНЕНИИ

Крышка по выбору (опционально):

- оцинкованный стальной лист согласно EN 10 346 Z275 g/m², устойчивость к коррозии для окружающей среды C2 в соответствии с EN ISO 14713
- оцинкованный стальной лист в исполнении горячая оцинковка согласно EN 10 346 Z275 g/m² + полиэфирный лак 25 м, оттенок RAL 9002 EN 10169 (устойчивость к коррозии RC3) устойчивость к коррозии для окружающей среды C3 в соответствии с EN ISO 14.

Противождевые жалюзи:


- оцинкованный стальной лист в исполнении горячая оцинковка согласно EN 10 346 Z275 g/m² + печной лак 60 м (наружная сторона), оттенок RAL 9002, устойчивость к коррозии для окружающей среды C4 в соответствии с EN ISO 14713.

Выпускной оголовок:


- оцинкованный стальной лист в исполнении горячая оцинковка согласно EN 10 346 Z275 g/m² + печной лак 60 м (наружная сторона), оттенок RAL 9002, устойчивость к коррозии для окружающей среды C4 в соответствии с EN ISO 14713.

ПРИМЕР УСТАНОВКИ В НАРУЖНОМ ИСПОЛНЕНИИ

- 1 Противождевая жалюзи XPZO
- 2 Секция сервис, фильтр XPQH 13/N (в исполнении внутренний корпус)
- 3 Секция шумоглушителя XPPO 13
- 4 Секция VO с закрытыми приводами теплоносителя XPTP 13/S
- 5 Секция охлаждения CHF с закрытыми приводами теплоносителя XPQR 13/F
- 6 Секция вентилятора XPAP 13/D
- 7 Секция шумоглушителя XPPO 13
- 8 Крышка XPSO

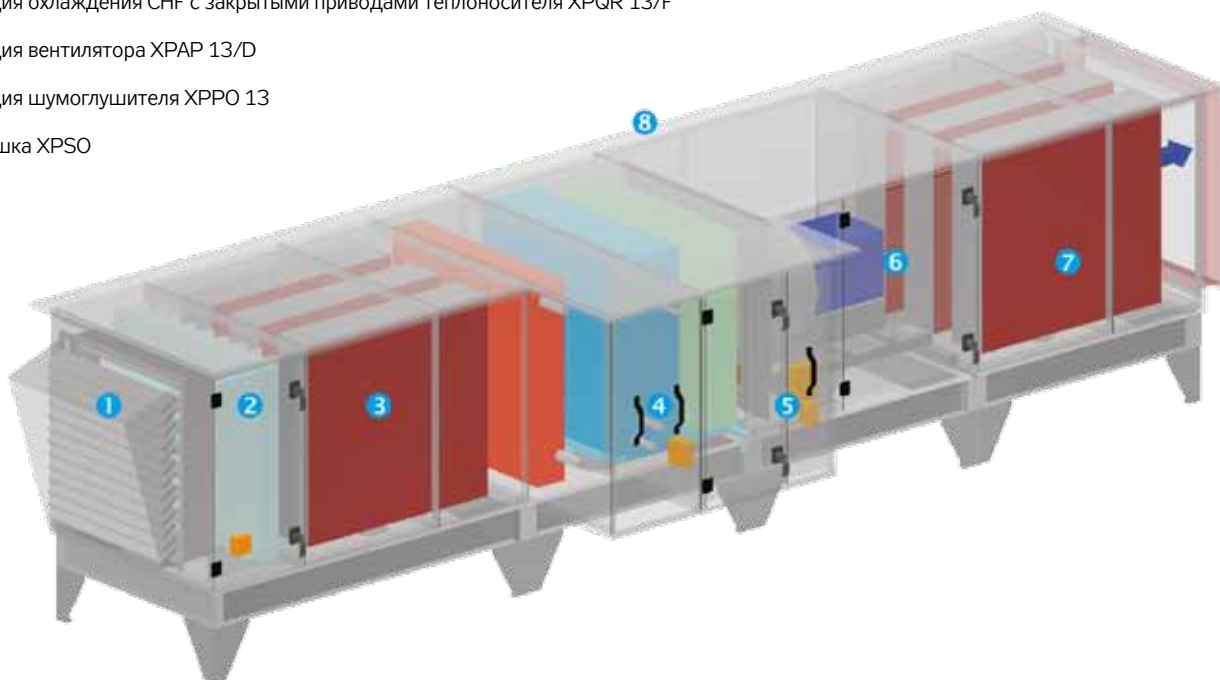

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ УСТАНОВКИ AEROMASTER XP



СООТВЕТСТВИЕ ДИРЕКТИВАМ АТЕХ 100

Данные установки соответствуют директивам АТЕХ 100 (Директивы Европарламента и Совета 94/9/ЕС) и предназначены для внутреннего и наружного применения. Проектировка и наценка каждой установка в АТЕХ исполнении осуществляется индивидуально, в зависимости от потребностей и вида применения.

К каждой установке выдан отдельный сертификат соответствия. Безопасность, контроль и тестирование установок в АТЕХ исполнении осуществляет независимая комиссия NB 1026/ AO 210 - FTZÚ Ostrava Radvanice. Каждая установка должна быть обозначена щитком, характерным для конкретной взрывоопасной среды.

Классификация взрывозащищенных установок AeroMaster XP:

- Установки соответствующие АТЕХ 100 (Директивы Европарламента и Совета 94/9/ЕС)
- Сертификат соответствия FTZÚ
- Для зоны 1
- Для группы оборудования (зона применения) II
- Для категории 2
- Для взрывоопасной газовой атмосферы G
- Для группы взрывоопасных газов IIB
- Для температурной группы T4



Некоторые отличия АТЕХ от стандартного исполнения:

- Все детали имеют металлическое подключение или контакт с центральной заземляющей точкой
- Двигатели вентиляторов и рабочие колеса имеют сертификат о типовом испытании соответствующем распоряжению АТЕХ
- Воздушные фильтры изготовлены из антистатического материала
- Специальные подшипники
- Специальное заземление, токопроводное соединение, уплотнительные втулки
- Установки изготовлены с нестандартной непроницаемостью корпуса L1, соответственно с EN 1886/2008
- Специальный химический состав алюминиевых деталей внутреннего устройства
- Все поставляемые внутренние устройства имеют сертификат уполномоченных испытательных станций, действенный на территории ЕС.




ПЛОТНОСТЬ КОРПУСА УСТАНОВОК L1

ПЛОТНОСТЬ КОРПУСА L1

Установки AeroMaster XP в исполнении L1 выполняют требования по плотности корпуса согласно стандарту EN 1886

Некоторые различия в исполнении L1 по сравнению со стандартным исполнением:


- Новое закрепление прочных панелей
- Новое уплотнение внизу прочных панелей
- Новая конструкция сервисной панели
- Проходные крепежи заменены на проходные
- У дверей используется по всему периметру профилированное уплотнение, выполняющее современные требования согласно DIN 1946-4
- Новые втулки электропроводки
- Секции соединяются только посредством внутренних элементов (соединения в угловых укреплениях и внутренний соединительный комплект)

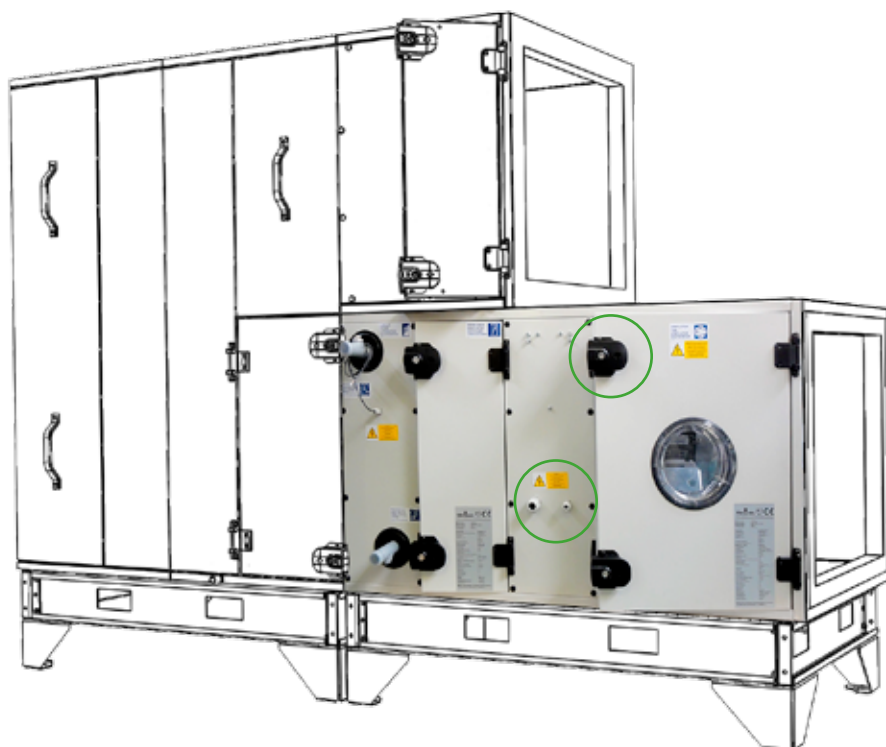


КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ




секция для блока управления



автоматическое резервирование двигателей вентиляторов



секция для частотного преобразователя





секция газового обогрева с байпасом

С новыми компонентами значительно сокращается длина установки


Старое исполнение, 580 см

Новое исполнение 389 см, короче на 191 см

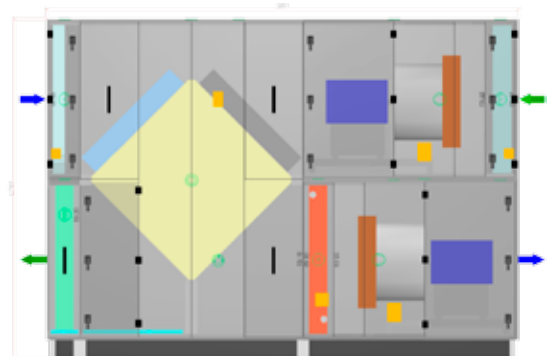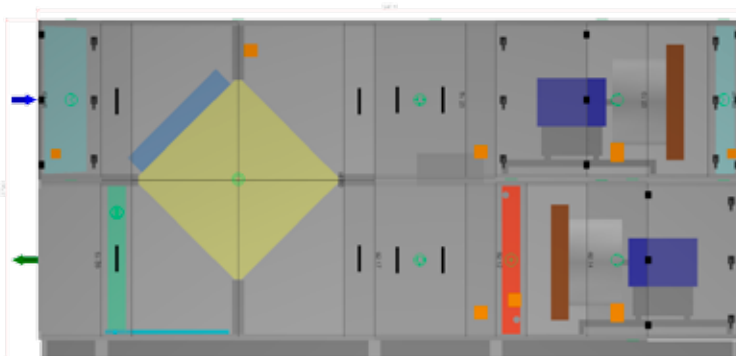

Для наглядности указана экономия длины на данном примере:


- короткий фильтр G4 (-250 мм)
- короткий пластинчатый рекуператор (-410 мм)
- интегрированное смешение в пластинчатом рекуператоре (-1000 мм)
- использование короткой вентиляторной секции (-250мм)



более короткая секция рамочного фильтра G4



усовершенствованные смесительные узлы



более короткая секция шумоглушителя



оптимальное соединение внутренних секций



новая секция интегрированного охлаждения

ЛЕГКИЙ ДОСТУП К ПРЕДЛОЖЕНИЮ

ВАШИ ТРЕБОВАНИЯ ЯСНЫ

Контактируйте нас:

РЕМАК

тел.: +00420 571 877 778

факс: +00420 571 877 777

e-mail: remak@remak.cz

РЕМАК РУС, Москва

e-mail: info@remak-rus.ru

тел./факс: +7 (495) 789 6945

РЕМАК Дистрибьюшн, Санкт Петербург

e-mail: spb@remak-d.ru

тел./факс: +7 (812) 363 3100



ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ,

- Контактируйте своего территориального представителя, которого найдете на сайте - www.remak.eu
- Территориальный представитель Вам поможет в случае необходимости подобрать установку



...БЫСТРЫЙ ПОДБОР ПРИ ЛИЧНОМ КОНТАКТЕ



ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ СОБРАТЬ УСТАНОВКИ ДЛЯ ОЦЕНКИ

- Запросите программу AeroCAD Professional
- Зарегистрируйтесь, как пользователь программы AeroCAD Professional
- Составьте требуемую установку и пошлите по e-mail своему представителю РЕМАК



....СРАЗУ ИМЕЕТЕ ПЕРЕД ГЛАЗАМИ ТЕХНИЧЕСКИЕ


ПАРАМЕТРЫ, ЦЕНУ ПОЛУЧИТЕ ОБРАТНЫМ ПИСЬМОМ

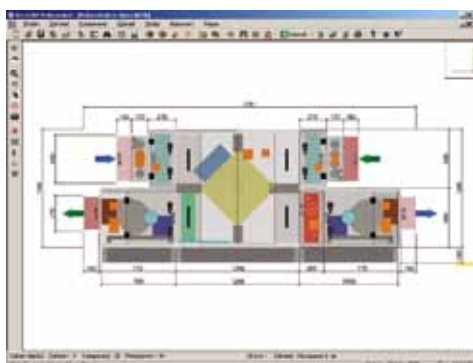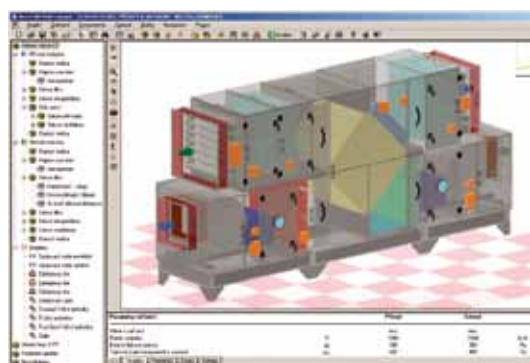

ОБРАТНЫМ ПИСЬМОМ ПОЛУЧИТЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ИЗГОТОВЛЕННУЮ ОЦЕНКУ

I-D ДИАГРАММА МОЛЪЕ

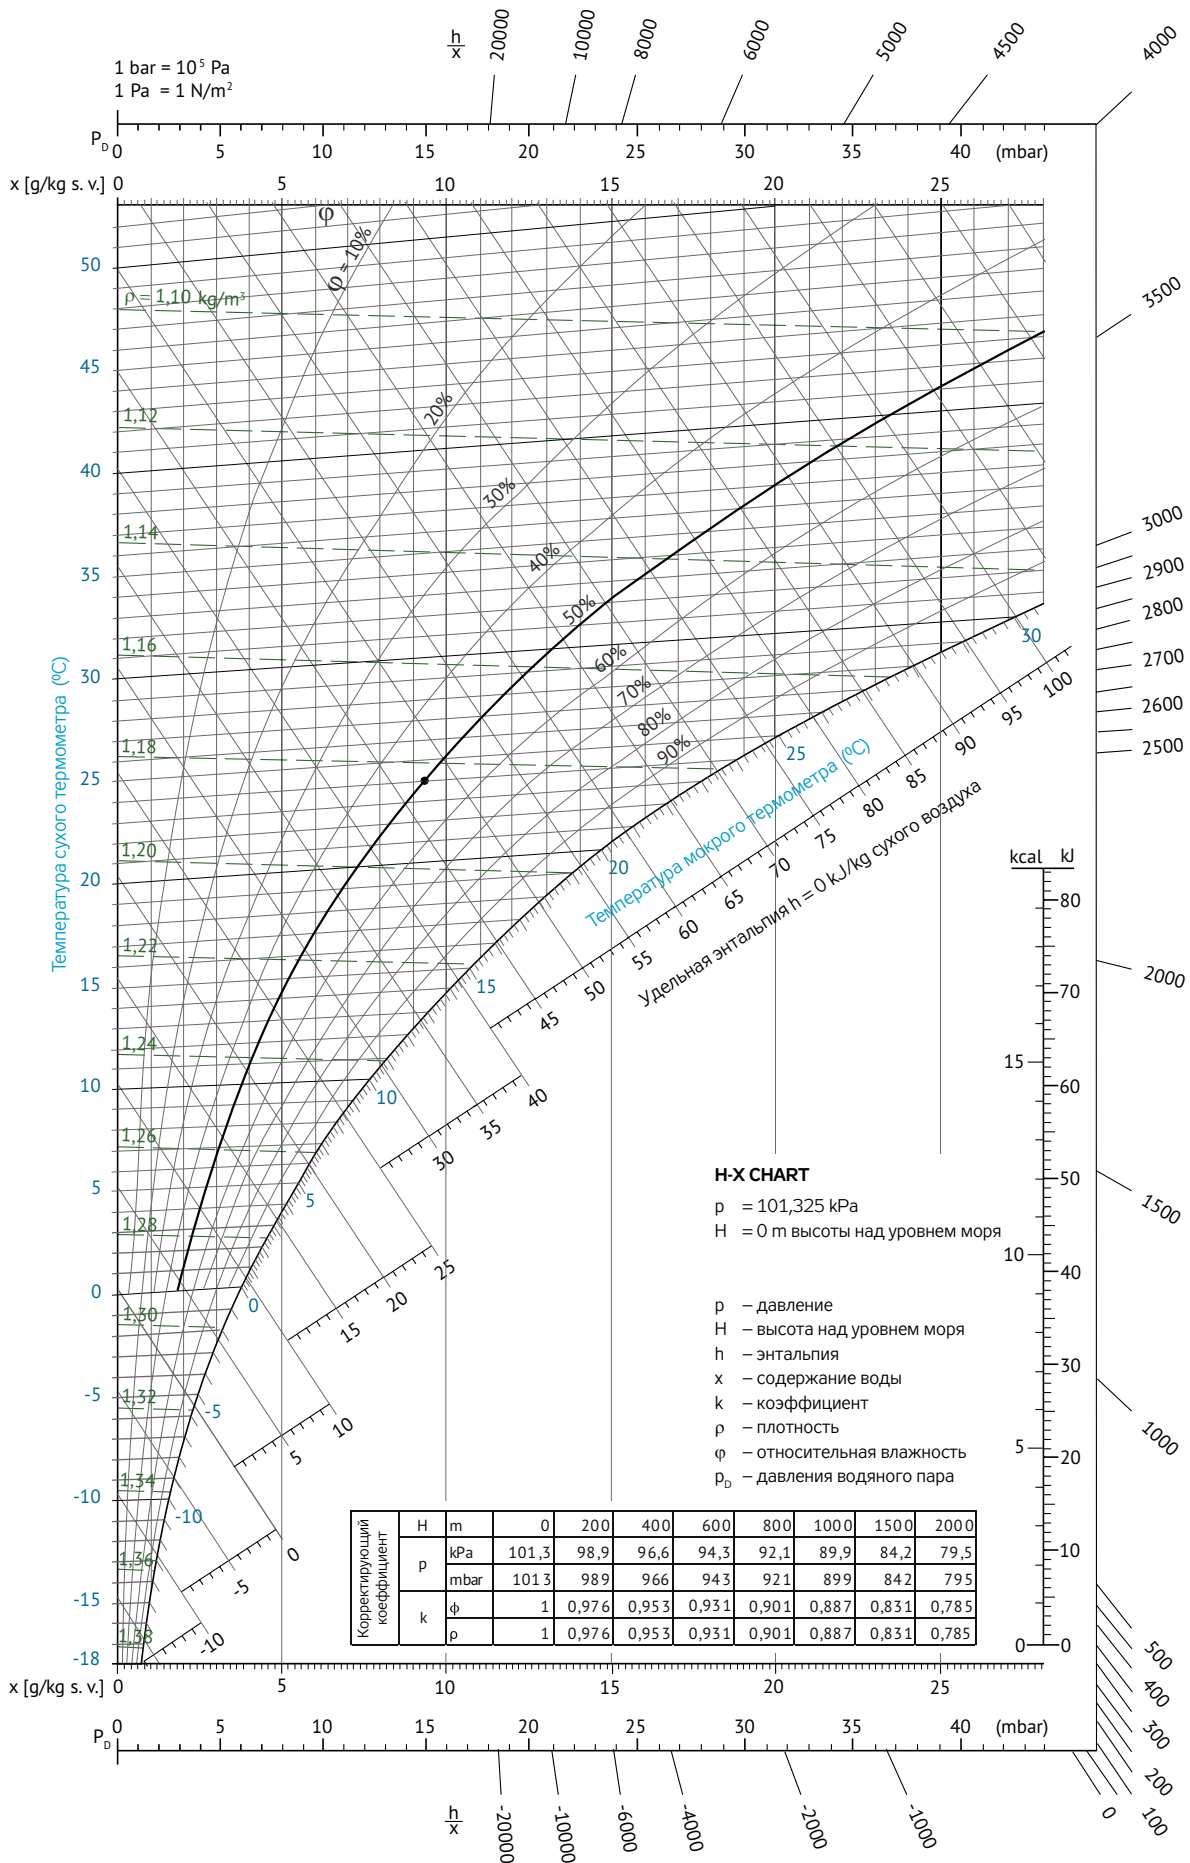

Разрешение к перепечатке или копированию данного «каталога» (полностью или частично), должно быть получено от компании REMAK a. s., Zuberská 2601, Rožnov p. R. в письменном виде.

Данный каталог „AeroMaster Cirrus“ является монопольной собственностью компании REMAK a. s.

Дата издания: 14. 9. 2016.

Актуальная версия данного документа находится на веб-сайте www.remak.eu

Окончательные технические параметры введены к 2. 2. 2015.

Подлежит изменению без предварительного уведомления.

СЕКЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ

AEROMASTER XP

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ

КОМФОРТНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ НЕ

ТОЛЬКО СТАНДАРТНЫХ, НО

И ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПРИ

УДОВЛЕТВОРЕНИИ ВЫСОКИХ

ТРЕБОВАНИЙ ПО ОБМЕНУ

ВОЗДУХА С РАСХОДОМ ДО

28.000 М³/Ч.

